


臺東縣消防局統計通報

112年1-3月臺東縣消防安全設備檢查概況

一、112年3月底消防安全設備列管家數共計 1,536 家，其中以台東市列管家數較上年同期增加112家最多

112 年 3 月底消防安全設備列管家數共計 1,536 家，較上年同期並增加 125 家數，其中以台東市列管家數 858 家為最多。

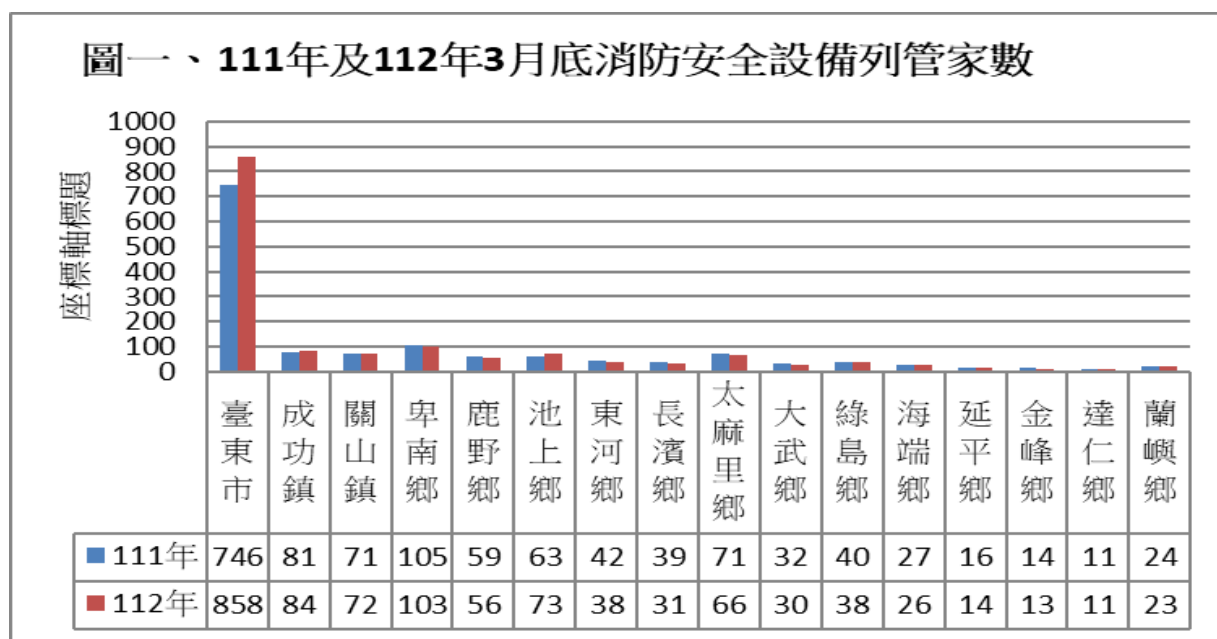


資料來源:本局公務統計報表編製

二、112 年 1-3 月消防安全設備檢查共計 359 家次，檢查合格率为 89.69% ，全縣合格率較上年同期增加 7.64% 。

112年 1-3 月消防安全設備檢查共計 359 家次，較上年同期減少70家次，減幅為16.32%，其中台東市檢查 211 家次最多，較上年同期減少 31 家次，減幅達 12.80% 。


圖二、111年及112年1-3月消防安全設備檢查家次

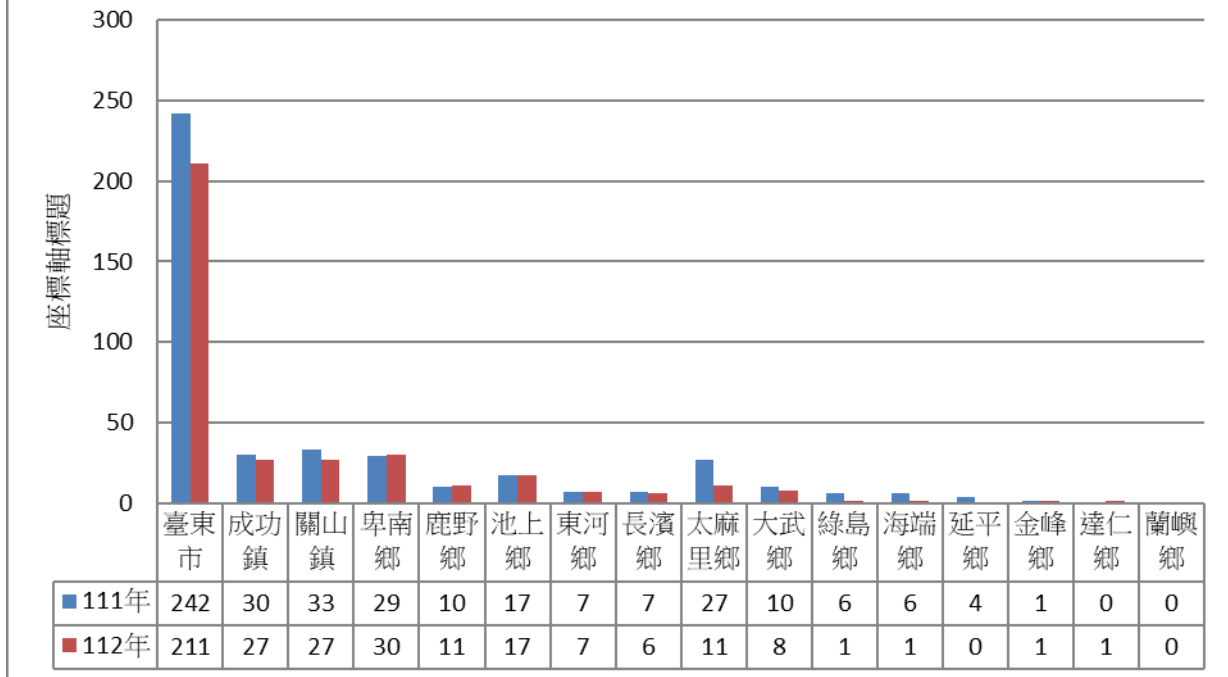

資料來源:本局公務統計報表編製

112年1-3月消防安全設備檢查合格率为89.69%，其中成功鎮、東河鄉、長濱鄉、大武鄉、綠島鄉、海端鄉、金峰鄉、達仁鄉等鄉鎮皆為100.00%。全縣合格率較上年同期增加7.64%

圖三、111年及112年1-3月消防安全設備檢查合格率

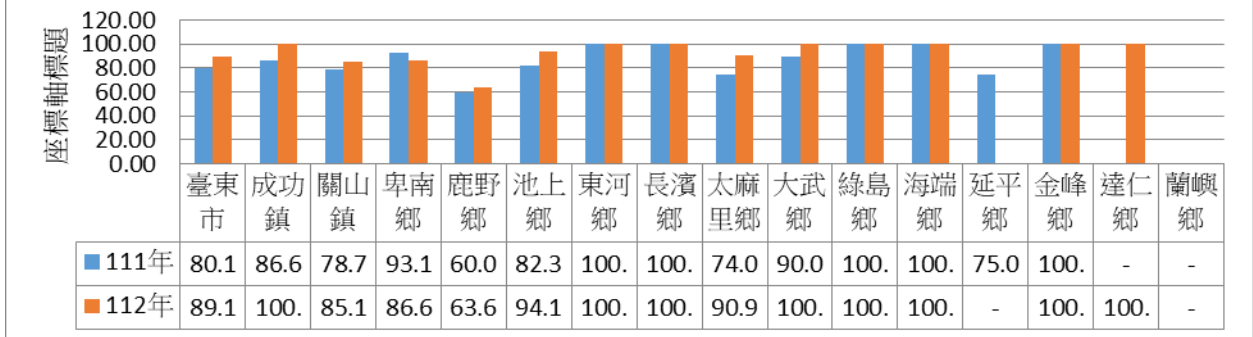

資料來源:本局公務統計報表編製