

臺東縣消防局受理「民宿設立登記」消防安全設備檢查案件申請表

收文日期____年____月____日消收民字第____號

(一) 申請民宿建築物資料概要(申請人填寫及應備文件)

民宿名稱	筱玲民宿	民筱 宿玲	民宿地址	臺東縣臺東市○路○段○巷○弄○號
申請人姓名	陳筱玲	陳 玲	戶籍地址	臺北市內湖區湖洲里1鄰民權東路六段283巷165弄218號
聯絡電話	089-XXXXXX	小 明	聯絡電話	09-XXXXXXX
受託人姓名 (無則免填)	林小明	林	聯絡電話	

應檢附文件如下:(確認需檢附文件,勾選或填滿亦可)

- 申請人身分證正反面影本(申請人為法人者,應檢附法人設立證明及法定代表人身分證正反面影本)
- 受託人身分證正反面影本(無受託人者,免附;受託人為消防專技人員者,得僅檢附證書及講習訓練證明)
- 建築物使用執照影本(優先檢附)或相關證明文件含有構造、樓層、面積、用途等資料
- 建築物所有權證明及租賃契約、使用同意書等
(申請人為建築物使用執照之起造人者,免附;申請人為建築物所有權人者,得僅檢附建築物所有權證明)
- 防焰物品編號、照片及證明文件(未達法定面積免附) ■消防安全設備平面圖(含認可號碼、熱水器位置)
- 消防安全設備型式、個別認可及出廠證明(既設免附) ■民宿外觀、消防安全設備及熱水器設置照片
- 熱水器型式 ☐ 燃氣熱水器(應設置於室外且保持通風良好,避免一氧化碳中毒) ■其他: ☐ 電熱水器 ☐ 尚未安裝

建築物使用執照或相關證明文件	樓層別	第一層	第二層	第三層	第四層	合計
■建築物使用執照(優先檢附)	原有面積	157.32m ²	150.26m ²	80.50m ²		388.08m ²
■建物所有權狀	申請面積		89.08m ²	17.63m ²		106.71m ²
☐ 建物謄本	原核用途	農舍	農舍	農舍		
☐ 房屋稅籍證明書	申請用途	民宿(間)	民宿(4間)	民宿(1間)	民宿(間)	民宿(5間)
☐ 其他:						

(二) 申請民宿建築物消防安全設備資料檢查及審查情形(檢查人員填寫)

項目	應符合相關規定	符合	不符合	備註
滅火器	配置 2 具以上,分別固定放置於取用方便之明顯處所;有樓層建築物者,每層應至少配置 1 具以上。			
緊急照明設備	每間客房及樓梯間、走廊應裝置。			
住宅用火災警報器或火警自動警報設備	☐ 設置住宅用火災警報器時,應依據住宅用火災警報器設置辦法之規定設置。 ☐ 設置火警自動警報設備時,應符合各類場所消防安全設備設置標準第 112 條至 132 條之規定。			

☐建築物一樓之樓地板面積達二百平方公尺以上、二樓以上之樓地板面積達一百五十平方公尺以上或地下層達一百平方公尺以上者

手動報警設備	走廊設置手動報警設備。			
避難方向指示燈	走廊設置避難方向指示燈。			
防焰物品	窗簾、地毯、布幕應使用防焰物品。			

申請人或有關 會同人員簽章	林小明	小 明	林	檢查人員	
				檢查日期	年 月 日
擬辦	經核消防安全設備種類、數量及性能 ☐ 符合規定 ☐ 不符合規定。				
承辦人	業務主管		機關主官		

委 託 書

茲 委 託 全權代理本人辦理位於

地 址：臺東縣臺東市○○路○段○巷○弄○號

地 號：臺東縣臺東市○○段○○地號等○筆

申請「民宿設立登記」消防安全設備檢查案件
一切手續相關事宜，特立此委託書。

此 致
臺東縣消防局



委託人：陳筱玲

身分證字號：

地址：臺東縣臺東市○○路○段○巷○弄○號

連絡電話：



受託人：林小明

身分證字號：

地址：臺東縣臺東市○○路○段○巷○弄○號

連絡電話：

中 華 民 國

年 - 月

日



臺東縣政府

使用執照

107 年 09 月 03 日府建管字第C1070155694號

起造人：吳


建築地址：臺東縣臺東市 路 段 巷 弄 號

附件所列建築物經查依核准圖說建築完竣茲檢附竣工圖乙份准予給照使用

上給 吳

收執

縣長黃健庭

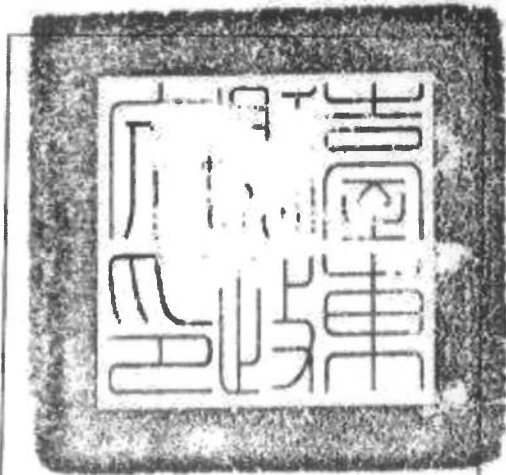

(本執照應加蓋主管印信後使得生效)



與正本相符

校對

監印

臺東縣政府 使用執照

府建管字第C1070155694號

起造人	姓名	吳					
	住址	臺東縣臺東市 街 號 樓					
設計人	姓名				事務所		
監造人	姓名				事務所		
承造人	姓名				營造廠		
基地概要	地 號	臺東市 段 地號等1筆					
	地 址	臺東縣臺東市 路 段 巷 弄 號					
	使用分區	特定農業區，農牧用地					
	基地面積	騎樓地	***		其 他	2629 m ²	
		退縮地	***		合 計	2629 m ²	
建築物概要	層棟戶數	地上3層 1幢 1棟 1戶			法定空地面積	2366.1 m ²	
	建 蔽 率	6.25 %			總樓地板面積	388.08 m ²	
	容 積 率	***			建物高度	10.5 m	層高 10.35 m
	建造類別	新建			構造種類	RC造	
	建築面積	騎樓面積	***		其 他	164.4 m ²	
	法定防空避難面積	地上	***		地 下	***	
	停車輛數	法定輛數	***		自設輛數	***	
		獎勵輛數	***		合 計	***	
	雜項工程	***					
	工程造價	貳佰壹拾貳萬參仟捌佰伍拾元整					
	發照日期	107年09月03日			領照日期		
建造執照	發照日期	106年09月18日			建照號碼	府建管字第A1060177702號	
	開工日期	106年11月28日			竣工日期	107年07月05日	
	非公設自用建築物			無保留地			
備 註	民 筱 宿 玲 筱 陳 玲 陳						

建築物概要：

地上001層、面積：157.32㎡、高度：3.3M、陽台：16.14㎡	用途：H2農舍
地上002層、面積：150.26㎡、高度：3.3M、陽台：8.4㎡	用途：H2農舍
地上003層、面積：80.5㎡、高度：3.3M、陽台：12.15㎡	用途：H2農舍

以下空白



與正本相符

中華民國國民身分證			
姓名 陳 筱	樣本		
出生年月日 民國 57 年 6 月 1 日			性別 女
登記日期 民國 94 年 7 月 1 日(北市)換發 A234567890			

父 陳德明	母 吳春美
配偶 金大昇	樣本
出生地 臺北市	
住址 臺北市內湖區瑞光里5鄰 民權東路六段241巷165弄218號	
 	
0000000105	

與正本相符

民 筱
宿 玲

筱 陳
玲



林
小明

陳
筱玲

筱民
玲宿

臺東縣臺東地政事務所

建物所有權狀

登記日期：中華民國...年05月03日


發狀日期：中華民國...年05月03日

權狀字號：東建字第00...號

所有權人：○○○
統一編號：

建物標示：

坐落：...
門牌號：...
建成日期：民國...
主要建材：鋼筋混凝土造
主要用途：住宅、停車空間
建物層數：00層
層數：一層
面積：***平方公尺
層數：三層
面積：***平方公尺
總面積：***22平方公尺
附屬建物：第二層陽台：7·23平方公尺、第三層陽台：7·42平方公尺

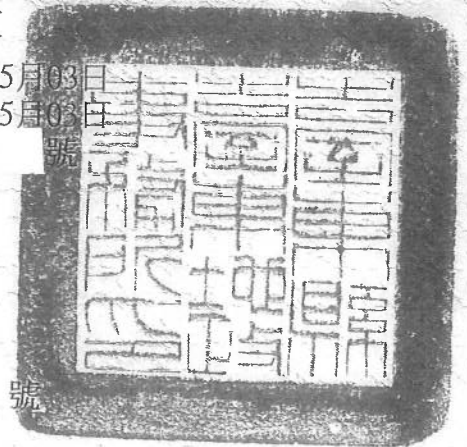

二層
***平方公尺

權利範圍：全部*****1分之1*****

建物坐落地號：豐年段 0950-0025

以上建物所有權業經依法登記完畢，合行發給本權狀以憑執管。
本地籍資料管轄機關為台東縣台東地政事務所。

主任 賴明杰




臺東縣臺東地政事務所

土地所有權狀

登記日期：中華民國 年05月03日

發狀日期：中華民國 年05月03日

權狀字號： 東字第 號

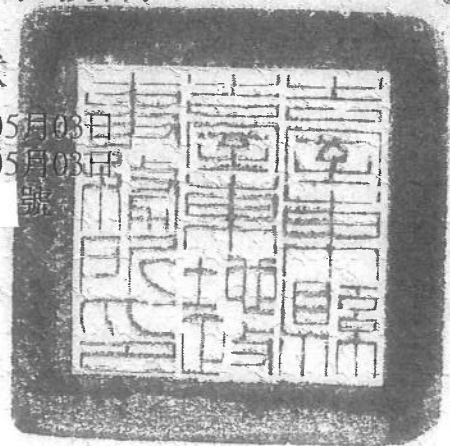

所有權人：

統一編號：

土地標示：

坐 落：台東市：

地 號：

面 積：***** 方公尺

權利範圍：全部*****1分之1*****

以上土地所有權業經依法登記完畢，合行發給本權狀以憑執管。
本地籍資料管轄機關為台東縣台東地政事務所。

主任 賴明杰



土地及房屋使用同意書

本人○○○(■土地或■房屋所有權人)同意陳筱玲(民宿申請人)於座落臺東縣臺東市○路○段○巷○弄○號之房屋一棟，申請設立筱玲民宿使用，使用期間本人無任何異議。恐口說無憑，特立此同意書。

嗣後倘有買賣或所有權人不再同意使用之情事，民宿申請人應依法繳回登記證及專用標識牌，並辦理民宿註銷登記，臺東縣政府亦得依法公告廢止申請人之民宿登記，雙方無任何異議。

此 致

臺東縣政府



■土地或■房屋所有權人

姓名：○○○ (簽章)

身分證統一編號：XXXXXXXXXX

地址：臺東縣臺東市○路○段○巷○弄○號

電話：09XXXXXXXX


民宿申請人

姓名：陳筱玲 (簽章)

身分證統一編號：XXXXXXXXXX

地址：臺東縣臺東市○路○段○巷○弄○號

電話：09XXXXXXXX



中 華 民 國 年 月 日

檔 號：

保存年限：

財團
法人

中華民國消防技術顧問基金會 函

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

聯絡人：陳銘宏

聯絡電話：03-3246828 分機232

傳真電話：03-3246829

電子信箱：232@tfff.org.tw

受文者：弘斌消防企業有限公司

發文日期：中華民國107年3月23日

發文字號：107中消技字第0550號

遞 別：普通件

密等及解密條件：無

附件：無



主旨：檢陳貴公司申請「滅火器」個別認可，試驗結果1案如說明，請查照。

說明：

一、依貴公司申請「滅火器」個別認可相關資料如下：

- 1.產品名稱：5型手提式蓄壓式ABC乾粉滅火器
車用5型手提式蓄壓式ABC乾粉滅火器
10型手提式蓄壓式ABC乾粉滅火器
車用10型手提式蓄壓式ABC乾粉滅火器

2.產品國別：大陸

3.申請日期：107年1月2日

4.受理編號：FE-070102-06

5.進口報單：DA/ 107/088/F0741

6.個別認可相關資料：

型式號碼	證書號碼	申請數量	個別認可標示號碼
HB-005	FE-9723	600具	FE-B02763721~FE-B02764320
HB-006	FE-9724	600具	FE-B02764321~FE-B02764920
HB-010	FE-9725	9800具	FE-B02764921~FE-B02774720
HB-012	FE-9727	800具	FE-B02774721~FE-B02775520
備註	FE-B02768215、FE-B02773462、FE-B02773933、FE-B02767414、 FE-B02769315 以上5枚標示破壞試驗作廢		

二、本會依據「滅火器認可基準(中華民國102年7月19日內授消字第1020823751號令修正發布)」個別認可相關規定試驗，其結果符合規定。


三、如不服本處分，得於文到翌日起30日內經本會向內政部提起訴願。

正本：弘斌消防企業有限公司

副本：本會自存

董事長 廖明

第1頁 (共1頁)

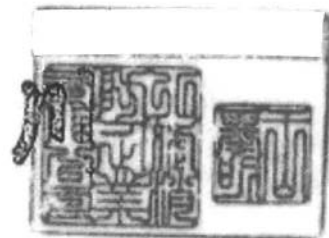



消防器具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園縣蘆竹鄉南山北路2段116號

發文日期：中華民國103年11月21日

發文字號：103中消技字第165205號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：弘斌消防企業有限公司

(二) 統一編號：27678659

(三) 所在地：臺中市烏日區仁德里信義街105巷36號1樓

(四) 負責人：王基明

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自103年2月13日起至108年2月12日止

四、認可項目：型式認可書記載事項之變更

五、認可內容：


型式認可編號	FE-9725	設備名稱	乾粉滅火器
廠牌	弘斌	型號	HB-010
型式種類	手提式	滅火劑種類	多效磷鹽乾粉(ABC乾粉)
放射機構	蓄壓式	藥劑重/容量(kg)	3.5
蓄壓壓力(kgf/cm ²)	13.7±0.7	加壓用氣體量	--
容器(鋼瓶)材質	冷軋鋼板(SPCC)	滅火效能值	A-3, B-10, C
噴射時間(秒)	10以上	噴射距離(m)	5以上
安全閥作動壓力	--	使用溫度範圍(℃)	0-40
產地	大陸	適用範圍	適用A、B、C類火災之滅火

六、輕微變更內容：

變更內容	核准日期	核准文號
1 壓把、提把變更增列使用SPCC材質表面處理黑色烤漆及壓把、提把總長度變更。	102年9月03日	102中消技字第1239號

七、注意事項：

- (一) 應依滅火器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式異動部分，依規定申請變更。



進口報單

海空運別(1)	海	報單類別(2)	G1	聯別	2.進口證明用聯	頁次	第 1 頁 / 共 2 頁
報單號碼(3)	DAI / 07088/F0741		海關通關號碼(4)		07FB99		
船舶名稱/ 船務代理(5)	TS HONGKONG		主提單號碼(8)	712810044258		匯率(16)	****
船舶呼號(6)	3EKS9	船舶航次/ 航機班次(7)	18011N	分提單號碼(9)		離岸價格(17)	幣別 金額
裝貨港名稱/ 代碼(10)	Guangzhou	CN0022	國外出口日期(13)	107/03/08	進口日期(14)	107/03/15	運費(18)
卸存地代碼(11)	TXG0102C	進口運輸方式代碼(12)	12	報關日期(15)	107/03/15	保險費(19)	***
統一編號(23)	27678659		海關監管編號(25)		特殊關係 (26)	135	稅費繳納方式(27)
中文名稱	弘斌消防企業有限公司 04-23358335		AEO編號		應加費用 (20)	應減費用 (21)	***
英文名稱	HONG BING FIREFIGHTING ENTERPRISE LTD.				起岸價格(22)	***	***
中/英文地址	臺中市烏日區德安街105巷36號1樓1F, NO.36, LN. 105, XINYI ST., WURI DIST.				簽證情形 (28)	案號(29)	DAB000000006
中文名稱	*****						
英文名稱	*****						
中/英文地址	*****						
國家代碼(31)	***	統一編號(32)	*****	海關監管編號(33)	*****		
項次 (34)	生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次(37)	輸出入貨品分類號列(38)	稅則號別	統計號別	檢表號碼	條件、幣別
	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)						金額
							數量(單位)(41)
							(統計用)(42)
							數量 (43)
							進口稅率 (44)
							從價稅率 (45)
							貨物稅率 (46)
1	HB-005 5P ABC 70% EXT LINGUISHER WITH HOOK	CN	NIL 84241000901				1,920
							600 PCE
							(600 SET)
2	HB-006 5P ABC 70% EXT LINGUISHER WITH HOOK(車用)	CN	NIL 84241000901				1,920
							600 PCE
							(600 SET)
總件數/單位(47)		5,525 CTN	包裝說明(48)		總毛重(公斤)(49)		68,965
報關(50)/貨櫃號碼(51)/其他申報事項(52) N/M BSTU3031790 2200 FCL/RCL TEMU5654231 2200 FCL/RCL TEMU5671394 2200 FCL/RCL TSTU0235092 2200 RCL/RCL 長期委任書編號: D105088 105年1月1日至109年12月31日 申報日期: 107/03/15 收貨人代碼: NIL 發貨人代碼: NIL							
進口稅 推廣貿易服務費 營業稅 稅費合計 營業稅稅基 滯納金(日) 通關方式 C3M (申請) 證明文件 聯別 2 份數 1 報關人/AEO編號(53) 成功報關行 088G 0426564350 專責人代碼(54) 黃鴻鑫 00197							

民筱宿玲

筱玲陳



(四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。
八、原本會 102 年 12 月 26 日核發之 102 中消技字第 189301 號型式認可書作廢。

財團中華民國消防技術顧問基金會 法人



民 筱
宿 玲

筱 陳
玲

弘斌消防企業有限公司
HONG BING FIREFISHING ENTERPRISE LTD.

出 廠 證 明 書

工程名稱	元一
工程地點	臺東縣臺東市復興路五號
品 名	手提式 ABC 乾粉滅火器
規 格	10 型
型 號	HB-010
數 量	1 具
出廠日期	1987 年 10 月 10 日



進 口 商	經 銷 商

(未蓋本公司簽章或塗改者無效)


進口報單

報單號碼	DA/ 07A088/P0741	聯別	2	頁次	第 2	頁共 2	頁
主提單號碼	712810044258	分提單號碼					

項次	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)	生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次		單價	條件、類別 金額	淨重(公斤)(40)	價格 完稅 數量 (43)	進口稅率 (44)	從價 稅率 (45)	納稅 辦法 (46)	
			輸出入貨品分類號別									檢查 號碼
			稅則號別	統計 號別								
			(主管機關指定代號)									
3	HB-010 10P ABC 70% EX TINGUISHER WITH HOOK	CN	NIL 84241000901		***	***	58,800 9800 PCE (9800 SET)	*****	***	***	***	
4	HB-012 10P ABC 70% EX TINGUISHER WITH HOOK (車用)	CN	NIL 84241000901		***	***	4,800 800 PCE (800 SET)	*****	***	***	***	
					TOTAL:		67,440 11800 PCB 11800 SET	*****			%	
民筱宿 宿玲 筱陳 玲												
陳玲筱												

民筱
宿玲

筱陳
玲



檔 號：

保存年限：

財團 中華民消防技術顧問基金會 函
法人

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

聯絡人：彭奕翔

聯絡電話：03-3246828 分機 231

傳真電話：03-3246829

電子信箱：231@tlrf.org.tw

受文者：仙暉工業有限公司

發文日期：中華民國 107 年 9 月 17 日

發文字號：107 中消技字第 1887 號

速 別：普通件

密等及解密條件：無

附件：無



主旨：檢陳 貴公司申請「緊急照明燈」個別認可，試驗結果1案如說明，請 查照。

說明：

一、依 貴公司申請「緊急照明燈」個別認可相關資料如下：

1.產品名稱:緊急照明燈

2.原產地:國產

3.申請日期:107年8月31日、107年9月5日、107年9月7日

4.受理編號:EM-070831-05~09、EM-070831-14~15、

EM-070905-06~10、EM-070907-03~05

5.個別認可相關資料:

型式號碼	證書號碼	申請數量	個別認可標示號碼
SH-37	EM-B9702	672 台	EM-B06488964~ EM-B06489635
SH-18S	EM-B9702-2	1000 台	EM-B06489636~ EM-B06490635
SH-18S	EM-B9702-2	1000 台	EM-B06490636~ EM-B06491635
SH-32S	EM-B9702-2	1000 台	EM-B06491636~ EM-B06492635
SH-36S	EM-B9702-2	1000 台	EM-B06492636~ EM-B06493635
SH-24E-D	EM-B9702-11	840 台	EM-B06494596~ EM-B06495435
SH-36PE	EM-B9702-11	1344 台	EM-B06495436~ EM-B06496779
SH-24-LED	EM-B9702	400 台	EM-B06498460~ EM-B06498859
SH-39	EM-B9702-1	900 台	EM-B06498860~ EM-B06499759
SH-37S-A	EM-B9702-6	1800 台	EM-B06499760~ EM-B06501559

SH-37S-C	EM-B9702-8	240 台	EM-B06501560~ EM-B06501799
SH-24LE	EM-B9702-11	2000 台	EM-B06501800~ EM-B06503799
SH-37-6V4	EM-B9702	144 台	EM-B06505816~ EM-B06505959
SH-24S-A	EM-B9702-6	30 台	EM-B06505960~ EM-B06505989
SH-108S-D	FM-B9702-7	110 台	EM-B06505990~ EM-B06506099

二、本會依據「緊急照明燈認可基準(中華民國 101 年 11 月 14 日內授消字第 10108247532 號公告)」個別認可相關規定辦理，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，其結果符合規定。

三、如不服本處分，得於文到翌日起 30 日內經本會向內政部提起訴願。

正本：仙暉工業有限公司

副本：本會自存

董事長 廖明川





消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國104年9月7日

發文字號：104中消技字第117301號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：仙暉工業有限公司

(二) 統一編號：86560240

(三) 所在地：桃園市蘆竹區內厝里長安路1段159巷28號

(四) 負責人：林枝富

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自104年9月14日起至109年9月13日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

民筱
宿玲

筱陳
玲

型式認可編號		EM-B9702-2		設備名稱		緊急照明燈		
廠牌		暉安		產地		國產		
光源種類		LED		適用範圍		供緊急照明使用		
原型式認可編號		EM-B9702						
主型式		燈源	緊急電源		額定電壓(VAC)	額定頻率(Hz)	安裝方式	
SH-37		功率(W)*數量	種類	電壓/容量*數量	110	60	壁掛式吸頂式	
		0.07*36	鎳鎘電池	3.6VDC/700mAh*1				
設備規格								
項次	型號	燈源	緊急電源		額定電壓(VAC)	額定頻率(Hz)	安裝方式	
		功率(W)*數量	種類	電壓/容量*數量				
增列系列	1	SH-18S	0.07*18	鎳鎘電池	3.6VDC/600mAh*1	110/220	60	壁掛式吸頂式
	2	SH-18S-M	0.07*18	鎳氫電池	3.6VDC/600mAh*1	110/220	60	壁掛式吸頂式
	3	SH-24S	0.07*24	鎳鎘電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式吸頂式



4	SH-24S-M	0.07*24	鎳氫電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
5	SH-32S	0.07*32	鎳鎘電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
6	SH-32S-M	0.07*32	鎳氫電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
7	SH-36S	0.07*36	鎳鎘電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
8	SH-36S-M	0.07*36	鎳氫電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
9	SH-48S	0.07*48	鎳氫電池	3.6VDC/1200mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
10	SH-60S	0.07*60	鎳氫電池	3.6VDC/1200mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
11	SH-108S	0.07*108	鎳氫電池	3.6VDC/1200mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式

六、輕微變更內容：

變 更 內 容	核 准 日 期	核 准 文 號
1 型號:SH-18S、SH-18S-M、SH-24S、SH-24S-M、SH-32S、SH-32S-M、SH-36S、SH-36S-M、SH-48S、SH-60S、SH-108S 變更電源線出線位置及背蓋形狀。	100 年 6 月 1	民 筱 宿 玲 1 號

七、注意事項：

- (一) 應依緊急照明燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要
- (二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型之異同，依規定申請變更。
- (四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

民 筱 宿 玲

筱 玲 陳

公 業 仙
司 有 暉
印 限 工

枝 林
富 林

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會

出 廠 證 明 書

品 名：緊急照明燈

型 號：☐ SH-37

☐ SH-39

☐ SH-1W-LED

☐ SH-24-LED

☐ SH-32-LED

☐ SH-12A-LED

☐ SH-24A-LED

☐ SH-32A-LED

☐ SH-24B-LED

☐ SH-31-LED

☐ SH-19-LED

☐ SH-35

☐ SH-40

☐ SH-30

☐ SH-30-B

☐ SH-45-B

☐ SH-45

☐ SH-31

☐ SH-19

☐ SH-23

☐ SH-52-LED

☒ SH-18S

☐ SH-24S

☐ SH-32S

台 ☐ SH-45-220

台 ☐ SH-36S

台 ☐ SH-31L-6V4

台 ☐ SH-40-A

台 ☐ SH-30B-110

台 ☐ SH-30B-220

台 ☐ SH-70-LED

台 ☐ SH-45B-110

台 ☐ SH-45B-220

台 ☐ SH-55-A

台 ☐ SH-55-B

台 ☐ SH-37-6V4

台 ☐ SH-23-A

台 ☐ SH-108S

台 ☐ SH-13-6V3

台 ☐ SH-48S

台 ☐ SH-60S

台 ☐ SH-30-220

台 ☐ SH-36S-M

出廠日期：2007年10月 日

工程名稱：

民宿

工程地址：

臺東縣臺東市 港東巷 弄 號

製造商：仙輝工業有限公司

經銷商：



◎自出貨日起，保固期限一年(LED 照明燈保固期限二年，電池保固一年)

◎應委由專業人員作定期保養維護

民筱 宿玲

筱玲 陳

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338-55) 桃園市蘆竹區厚生路51號5樓

承辦人：李權洲

電話：(03)3222550#241

傳真：(03)3225880

電子信箱：ju0614@cfs.org.tw

受文者：仙暉工業有限公司

發文日期：中華民國106年4月11日

發文字號：106消設字第1060990號

速別：普通件

密等及解密條件：

附件：無

主旨：貴公司所報「避難方向指示燈」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。
說明：

一、依貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：ED
2. 申請日期：106年3月14日、4月6日
3. 受理編號：B106-1688、1691、2280
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：



NO	型式認可編號	型號	面數	等級	數量	認可標示號碼
1	ED-B9702-6	SH-131CSAR	單面	C	600	106A42151-106A42750
2	ED-B9702-6	SH-131CSR	單面	C	1,600	106A45951-106A47550
3	ED-B9801-1	SH-171CS-E	單面	C	2	106A63409-106A63410

二、本會依據內政部函頒「出口標示燈及避難方向指示燈認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：仙暉工業有限公司

副本：本會



董事長 趙 鋼

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338-55) 桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓
承辦人：李權洲
電話：(03)3222550#241
傳真：(03)3225880
電子信箱：ju0614@cfs.org.tw

受文者：仙暉工業有限公司

發文日期：中華民國 107 年 6 月 29 日

發文字號：107 消設字第 1071698 號

速別：普通件

密等及解密條件：

附件：無

主旨：貴公司所報「避難方向指示燈」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照說明：

一、依貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：ED
2. 申請日期：107 年 6 月 5 日、6 月 8 日、6 月 13 日、6 月 20 日
3. 受理編號：B107-3348-3350、3355、3357、3522-3524、3561、3563、3567
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	面數	等級	數量	認可標示號碼
1	ED-B9702-1	SH-201PSH-D	雙面	BH	720	107A65084-107A65803
2	ED-B9702-1	SH-163CS-D	雙面	C	300	107A65804-107A66103
3	ED-B9702-1	SH-201PSH-D	雙面	BH	720	107A66104-107A66823
4	ED-B9702-6	SH-123CSR	單面	C	1400	107A77241-107A78640
5	ED-B9702-6	SH-131CSR	單面	C	1600	107A79241-107A80840
6	ED-B9702-6	SH-123CSAR-D	雙面	C	200	107A81294-107A81493
7	ED-B9801-1	SH-201PSH-E	單面	BH	80	107A81494-107A81573
8	ED-B9801-1	SH-123CS-E	單面	C	320	107A81574-107A81893
9	ED-B9702-1	SH-401PS	單面	A	104	107A81894-107A81997
10	ED-B9801-1	SH-131CS-F	單面	C	60	107A83398-107A83457
11	ED-B9702-1	SH-401PS-D	雙面	A	50	107A84178-107A84227

二、本會依據內政部函頒「出口標示燈及避難方向指示燈認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：仙暉工業有限公司

副本：本會

董事長 趙 鋼

民筱
宿玲

筱陳
玲

消防機具器材及設備型式認可書

民筱
宿玲

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：仙暉工業有限公司

(二)統一編號：88560240

(三)負責人：林枝富

(四)所在地：桃園市蘆竹區內厝里長安路1段159巷28號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自105年9月16日起至110年9月15日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

六、認可內容:										
型 式 認 可 編 號		ED-B9702-6		設 備 名 稱		避難方向指示燈				
廠 牌		暉安牌		產 地		國產				
光 源 種 類		LED		附加功能(形狀/規格)		—				
電 源 種 類		內置型		複 合 顯 示		☐ 有 ☒ 無				
適 用 範 圍		供避難引導使用之標示設備燈具								
原 型 式 認 可 編 號		ED-B9702								
設 備 規 格										
項次	型號	等級區分	標示面數	燈源 功率(W)*數量	緊急電源		額定電壓 (Vac)	額定頻率 (Hz)	安裝 方式	
					種類	電壓/容量*數量				
主 型式	SH-90-LED	C	單面	0.07*19	鎳鎘電池	3.6V/600mAh*1	110	60	壁掛式 吸頂式 懸掛式	
型式變更內容(增列系列型號)										
增 列 系 列	1	SH-123CSR	C	單面	0.07*18	鎳鎘電池	3.6V/400mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	2	SH-123CSR-D	C	雙面	0.07*18	鎳鎘電池	3.6V/400mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	3	SH-123CSAR	C	單面	0.07*18	鎳鎘電池	3.6V/400mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	4	SH-123CSAR-D	C	雙面	0.07*18	鎳鎘電池	3.6V/400mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	5	SH-131CSR	C	單面	0.07*7	鎳鎘電池	3.6V/300mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	6	SH-131CSR-D	C	雙面	0.07*14	鎳鎘電池	3.6V/300mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	7	SH-131CSAR	C	單面	0.07*7	鎳鎘電池	3.6V/300mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式

8	SH-131CSAR-D	C	雙面	0.07*14	鋅錫電池	3.6V/300mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
---	--------------	---	----	---------	------	---------------	---------	----	------------


七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	系列型號 SH-123CSR、SH-123CSR-D、SH-123CSAR、SH-123CSAR-D、SH-131CSR、SH-131CSR-D、SH-131CSAR、SH-131CSAR-D 等 8 型之產品邊蓋變更為無壁掛吸頂孔及鋁條變更為有壁掛吸頂孔	100 年 9 月 30 日	內授消字第 1000824895 號
2	系列型號 SH-123CSR、SH-123CSR-D、SH-131CSR、SH-131CSR-D 等 4 型之電源線出現位置由側邊變更為上方或後方出線	101 年 8 月 8 日	內授消字第 1010823889 號
3	系列型號 SH-123CSR、SH-123CSR-D、SH-123CSAR、SH-123CSAR-D、SH-131CSR、SH-131CSR-D、SH-131CSAR、SH-131CSAR-D 等 8 型之電源插頭型式由二插變更為三插	101 年 12 月 28 日	內授消字第 1010824815 號
4	系列型號 SH-123CSR、SH-123CSR-D、SH-123CSAR、SH-123CSAR-D、SH-131CSR、SH-131CSR-D、SH-131CSAR、SH-131CSAR-D 等 8 型之電源線增列兄弟春電線企業有限公司之非分離式電源線組(110Vac)及亨順實業有限公司之非分離式電源線組(110Vac)	104 年 8 月 26 日	104 消設字第 1042306 號
5	全系列電源線組增列仙暉工業有限公司之非分離式電源線組、誌華有限公司之非分離式電源線組及亨順實業有限公司之非分離式電源線組	105 年 1 月 19 日	105 消設字第 1050173 號

八、注意事項：

- (一)應依出口標示燈及避難方向指示燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

消防安全中心基金會



書

出廠日期: 2017年10月 日

台	☐ SH-401PS	台
---	-----------------------------------	---

SH-401PS-D

SH-401PS-A.

SH-401PS-AD

SH-401PS-E

☒ SH-131CSR

SH-131CSR-D

SH-171CS-A

1

J

日終

氏假

珍地

倡

J

◎自出貨日起，保固期限二年(電池保固一年)

◎應委由專業人員作定期保養維護

陳
筱玲

筱玲
民宿

仙工
業有
公限
司印



製造商：仙暉工業有限公司

總經銷

工程名稱：

宿

工程地址：

市東臺縣東臺

說
弄
毫
森
咄

永揚牌 受信總機出廠證明書

品名：火警(複合式)受信總機

出廠型式：YF-1

生產編號：YF073093

回路數：5L

認可標示號碼：107402657

使用單位：民宿

使用地址：臺東縣臺東市 路
段 巷 弄 號

製造日期：107.3

出廠日期：107.4 (107.10.安鑑)

製造商

永揚消防安全設備有限公司



(未經本公司印者，視為無效)

- 注意事項：
1. 消防受信總機系統應由專業人
 2. 平時須注意設備有無遭受人為
 3. 每月至少測試一次，並檢測各
 4. 受信總機平時應接預備電源，

民筱
宿玲

筱陳
玲

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(33855)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓

承辦人：鍾美玲

電話：(03)3225504214

傳真：(03)3225880

電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：永揚消防安全設備有限公司

發文日期：中華民國107年3月27日

發文字號：107消設字第1070754號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：無

主旨：貴公司所報「火警受信總機」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。
說明：

一、依貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：AR
2. 申請日期：107年3月20日
3. 受理編號：B107-1635-1636
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

民筱
宿玲

筱陳
玲

NO	型式認可編號	型號	型式	數量	認可標示號碼	備註
1	AR-A10002	YF-1	P型複合式	100	107A03577-107A03676	5L
2	AR-A10002	YF-1		5	107A03677-107A03681	25L
3	AR-A10002	YF-1		20	107A03682-107A03701	30L
4	AR-A10002	YF-1		5	107A03702-107A03706	40L
5	AR-A10002	YF-1		10	107A03707-107A03716	50L
6	AR-A10002	YF-1		3	107A03717-107A03719	65L
7	AR-A10002	YF-1		1	107A03720	80L
8	AR-A10002	YF-1		1	107A03721	150L
9	AR-A10004	YF-2	P型 (連動控制盤)	100	107A03722-107A03821	1L

二、本會依據內政部函頒「火警受信總機認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：永揚消防安全設備有限公司

副本：本會

董事長 趙 鋼

永揚消防
設備有限
公司

張川

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：永揚消防安全設備有限公司

(二)統一編號：16913930

(三)負責人：張來川

(四)所在地：高雄市大社區萬金路11之4號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自105年1月10日起至110年1月9日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

設備名稱		火警受信總機							
型式認可編號		AR-A10002		廠牌	TTY-永揚				
型式種類		P型複合式		產地	國產				
適用範圍		供火災自動警報及防災連動控制設備使用。							
設備規格									
項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱警報時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)
					額定電壓(Vac)	額定頻率(HZ)	電池種類	電壓/電容*數量	
主型式	YF-1	600	壁掛式 自立式	8-60	110/220	50/60	鉛酸電池	12Vdc/7.2Ah*6	625

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	預備電源用蓄電池原型式認可中之所有電池增列 ZEBRA 牌型號 NP1.2-24、P2.3-6、NP4-24、NP7-12 共 4 型電池。	103 年 3 月 4 日	103 消設字第 1030553 號
2	外殼箱體 5L-10L 款式外殼增列 ABS 防火材質。	102 年 9 月 26 日	102 消設字第 1023105 號
3	增列黑色及紅色等兩種面板。	102 年 7 月 23 日	102 消設字第 1022275 號
4	(一)增列 ABS 材質外殼箱體並設有接地端子。 (二)增列臥式固定款式變壓器。	102 年 6 月 11 日	內投消字第 1020823472 號
5	火警表示裝置增列平面地圖盤表示，原文字標示火警區域表示移至總機內部作為輔助顯示使用。	101 年 2 月 20 日	內投消字第 1010821543 號
6	操作面板變更增列顏色及英文標示	100 年 11 月 15 日	內投消字第 1000826150 號
7	變更箱體外觀，並在內部連結經內政部審核認可通過之永揚(TTY)牌型號 YEP-2 廣播主機，由總機廣播移線路連接至廣播主機，且兩者之電源及訊號迴路均各自獨立，未改變原總機之主要性能及造成操作障礙。	100 年 5 月 12 日	內投消字第 1000823008 號
8	變更增列常閉式接點之連動輸出板(型號 T4-2)及矩陣式連動輸出板(型號 YMA-20)。	100 年 5 月 6 日	內投消字第 1000822772 號

八、注意事項：

(一)應依火警受信總機認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格

(三)原本會 104 年 12 月 25 日核發之證書編號 CFS-A104-1203 型式認可



財團法人消防安全中心基金會

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓

承辦人：鍾美玲

電話：(03)322550#214

傳真：(03)3225880

電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：中美防火企業有限公司

發文日期：中華民國107年8月3日

發文字號：107消設字第1071999號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：受驗成績履歷表、試驗紀錄表

主旨：貴公司所報「火警發信機」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。
說明：

一、依 貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：P
2. 申請日期：107年7月24日
3. 受理編號：BI07-4388
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	型式	數量	認可標示號碼
1	P-A10201	CM-FP1	屋內型	4,737	107A45075-107A49811

二、本會依據內政部函頒「火警發信機火警警鈴及標示燈認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：中美防火企業有限公司

副本：本會

董事長 趙 鋼

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：中美防火企業有限公司

(二)統一編號：57015427

(三)負責人：王思亭

(四)所在地：臺中市烏日區仁義街82號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自107年5月31日起至112年5月30日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	P-A10201	設備名稱	火警發信機
型號	CM-FP1	產地	國產
廠牌	中美	額定電壓(Vdc)	24
操作方式區分	強壓型	額定電流(mA)	100
設置場所區分	屋內型	適用範圍	供手動報警設備使用。

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	標示之事項文字由"專利在案"變更為"專利產品"。	102年7月19日	102消設字第1022246號
2	外觀上蓋標示文字之"火災發信機"字樣變更為"火警發信機"。	103年4月9日	103消設字第1030889號
3	強壓片印刷字由火災時強押變更為火災強押並新增火災圖示。	103年5月20日	103消設字第1031269號
4	動作確認燈及後蓋標示增列無確認燈樣式。	103年5月20日	103消設字第1031270號

八、注意事項：

(一)應依火警發信機火警警鈴及標示燈認可基準規定，於產品上標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上標示。



財團法人消防安全中心基金會

中美防火企業有限公司消防安全設備使用出廠證明

工程名稱：

民宿。

工程地址：

臺東縣臺東市 延平路 萬興號。

品名：火警發信機

型式：CM-FPI

數量：3 只

製造日期：107年7月 日

出廠日期：107年10月 日

製造商：中美防火企業有限公司




負責人：王思亭

地址：台中市烏日區仁義街82號

(未蓋本公司檢銷專用簽章或蓋改者無效)

購買公司：

施工安裝者：



正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓

承辦人：鍾美玲

電話：(03)3225504214

傳真：(03)3225880

電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：中美防火企業有限公司

發文日期：中華民國107年7月27日

發文字號：107消設字第1071938號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：受驗成績履歷表、試驗紀錄表

主旨：貴公司所報「火警警鈴」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。
說明：

一、依貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：B
2. 申請日期：107年7月2日
3. 受理編號：B107-3938-3939
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	數量	認可標示號碼
1	B-A10202	CM-FB4	1,800	107A25303-107A27102
2	B-A10006	CM-FB6	500	107A27103-107A27602

二、本會依據內政部函頒「火警警鈴認可基準」進行個別認可相關規定試驗，其結果符合基準規定。

正本：中美防火企業有限公司

副本：本會



董事長 趙 鋼

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：中美防火企業有限公司

(二)統一編號：57015427

(三)負責人：王思亭

(四)所在地：臺中市烏日區仁義街82號



二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自102年11月7日起至107年11月6日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	B A10202	設備名稱	火警警鈴
型號	CM-FB4	產地	國產
廠牌	中美	額定電壓(Vdc)	24
動作方式區分	打擊式	額定電流(mA)	40
設置場所區分	屋內型	適用範圍	供手動報警設備使用。

七、注意事項：

(一)應依火警發信機、火警警鈴及標示燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

(三)原本會102年11月7日核發之證書編號CFS-102-580124認可書註銷。



財團法人消防安全中心基金會

中美防火企業有限公司消防安全設備使用出廠證明

工程名稱：

民宿

工程地址：

臺東縣臺東市 路 街 巷 弄 號

品名：4吋火警警鈴

型式：CM-FB4

數量：7 只

製造日期：107年 月 日

出廠日期：107年 10月 日

製造商：中美防火企業有限公司



負責人：王思亭

地址：台中市烏日區仁義街82號

(未蓋本公司檢銷專用簽章或塗改者無效)

購買公司：

施工安裝者：



正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓

承辦人：鍾美玲

電話：(03)3222550#214

傳真：(03)3225880

電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：中美防火企業有限公司

發文日期：中華民國107年7月26日

發文字號：107消設字第1071912號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：無

主旨：貴公司所報「火警標示燈」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。

說明：

一、依貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：L
2. 申請日期：107年6月27日
3. 受理編號：B107-3857
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	數量	認可標示號碼
1	L-A10201	CM-FL1	3,000	107A35682-107A38681

二、本會依據內政部函頒「火警發信機、火警警鈴及標示燈認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：中美防火企業有限公司

副本：本會

董事長 趙 鋼



消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：中美防火企業有限公司

(二)統一編號：57015427

(三)負責人：王思亭

(四)所在地：臺中市烏日區仁義街82號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自107年5月31日起至112年5月30日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	L-A10201	設備名稱	火警標示燈
型號	CM-FL1	產地	國產
廠牌	中美	額定電壓(Vdc)	24
光源種類	LED	額定電流(mA)	12
設置場所區分	屋內型	適用範圍	供手動報警設備使用。

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	標示之事項文字由"專利在案"變更為"專利產品"。	102年7月19日	102消設字第1022245號

八、注意事項：

(一)應依火警發信機、火警警鈴及標示燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上



財團法人消防安全中心基金會

中美防火企業有限公司消防安全設備使用出廠證明

工程名稱：

民宿

工程地址：

臺東縣臺東市 延平路 弄號

品名：火警標示

型式：CM-FL1

數量：3只

製造日期：107年

出廠日期：107年10月 日

製造商：中美防火企業有限公司



負責人：王思亭

地址：台中市烏日區仁義街82號

(未蓋本公司核銷專用章或塗改者無效)

購買公司：

施工安裝者：



正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓

承辦人：鍾美玲

電話：(03)3222550#214

傳真：(03)3225880

電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：日商報知機股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國107年8月14日

發文字號：107消設字第1072104號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：受驗成績履歷表、試驗紀錄表



主旨：貴公司所報「住宅用火災警報器」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。

說明：

一、依 貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：RD
2. 申請日期：107年7月13日
3. 受理編號：B107-4144
4. 產品國別：進口品(日本)
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	種類	數量	認可標示號碼
1	RD-A106011	SS-2LT-10HC	光電式(2種) (內置電池型)	3,200	107G41098-107G44297

二、本會依據內政部函頒「住宅用火災警報器認可基準」進行個別認可相關規定試驗，其結果符合基準規定。

正本：日商報知機股份有限公司台灣分公司

副本：本會

董事長 趙



消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知機股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負責人：望月靖之

(四)所在地：臺北市中山區民生西路3巷9號5樓

民筱
宿玲筱陳
玲

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可

四、認可有效期限：自106年9月19日起至111年9月18日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	RD-A106011	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
型號	SS-2LT-10HC	型式種類	光電式
電源供應方式	內置電池型	感度種類	2種
額定電壓	3 Vdc	額定電流 (mA)	300
自動試驗功能	☒ 有 ☐ 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~40
防腐蝕性能	☐ 有 ☒ 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用。附屬功能		
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	Panasonic/鋰電池/CR-2/3AZC35K-K/3V		

七、注意事項：

(一)應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會



進口報單

海空運別(1)		海	報單類別(2)	G1	聯別	2進口證明用聯	頁次	第 1 頁 / 共 2 頁	
報單號碼(3)		AWI 07/K69A/J2381		海關通關號碼(4)		072117			
船名/船務代理(5)		E.R. MARTINIQUE		主提單號碼(8)		AMP02826263		匯率(16)	
船務號碼(6)		ASKY3	船務航次/航機房次(7)	01R005INC	分提單號碼(9)		船務價格(17)		幣別 金額
裝貨港名稱/代碼(10)		Yokohama		國外出口日期(13)	1070707	進口日期(14)	1070711	運費(18)	
卸存地代碼(11)		001A1070	進口運輸方式代碼(12)	12	相關日期(15)	1070713	保險費(19)		
統一編號(23)		53653839		海關監管編號(25)		特殊關係(26)	135	稅費繳納方式(27)	1
中文名稱		日商報知機股份有限公司台灣分公司 02-25219690		AEO編號		起岸價格(22)			
英文名稱		HOCHIKI CORPORATION TAIWAN BRANCH(JAPAN)				簽證情形(28)			案號(29)
中/英文地址		臺北市中山區中山北路2段96號5樓							
中文名稱		HOCHIKI CORPORATION							
英文名稱		HOCHIKI CORPORATION							
中/英文地址		3/F. SANTOME BLDG. 1-30-18 EBISUSHIBUYA-KU, TOKYO 150-0013, JAPAN							
國家代碼(31)		JP	統一編號(32)	HICN	海關監管編號(33)				
項次(34)		貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)		生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次(37)	輸出入貨品分類號列(38)	檢査號碼	條件、稅率(39)	金額
1		"HOCHIKI" BRAND FIRE ALARM EQUIPMENT ===== 111KK 000816 SS-2UT-10HC SM OKE ALARM		JP	NIL 65311020006				492 1200 PCE (1200 PCE)
2		11017655110 PBB-1501 MOTOR BELL		JP	NIL 85318099007				250 300 PCE (500 SET)
總件數/單位(47)		4 PKG		包裝說明(48)		總毛重(公斤)(49)		1.008	
權證(50)/貨權號碼(51)/其他申報事項(52) HTR201807-1 HOCHIKI KEELUNG PORT PNO-1-4 MADE IN JAPAN TEMU3436438 2200 PCL/LCL 4.41MTQ U 委任書K6911158自1070101至1111231日止 收貨人代碼:NIL 發貨人代碼:NIL									
進口稅 推廣貿易額稅費 營業稅 稅費合計 營業稅稅基 應納金(日) 通關方式 C1 (申請) 審驗方式 證明文件 類別 2 份數 1 報關人/AEO編號(53) 專責人員(54) 益豐國際物流有限公司 K690 24230191 韓年國 00683									

民筱宿玲

筱玲陳

A稅
辦法
(45)貨物
稅率
(46)

為應輸出人資料保護之需求，本報單副本部分欄位空白

收單號碼	AW/ 07/K69*72364	類別	?	頁次	第 ? 頁	共 ? 頁
主提單號碼	AMPO262623	分提單號碼				

項次	貨物名稱、規格(牌名)及規格等(35)	生產國別(36)		輸出入許可文件號碼-項次		單位	條件、單位	淨重(公斤)(40)	價格 完稅 (43) 數量	進口稅率 (44)	從價 稅率 (45)	納稅 辦法 (46)	
		輸出入貨品分類號別		稅則號別	統計 號別								檢查 號碼
		(主管機關指定代號)											
3	1301Y311030 AR-M COPP ER TUBE	JP	NIL	7411100007				215	5000 MTR				
					TOTAL:			957	3700 PCS & 5000 MTR 0 & 500 SET & 3200 PCS				



Taiwan Branch Office

出廠證明書

工程名稱：民宿

工程地址：臺東市 路 段 巷 弄 號

臺東縣



向本公司採購設備明細如下：

品 名	規 格	數 量
1. SS-2LT-10HC	住宅用探测器(煙)	220 個 (11只)
2. SS-FL-10HC	住宅用探测器(熱)	20 個

此致



廠商名稱：日商報知機股份有限公司 台灣分公司 (蓋章)

負責人姓名：望月靖之 (蓋章)

地址：台北市中山北路二段 96 號 5 樓 嘉新第二大樓 N-512

連絡電話：02-2521-9690

中 華 民 國 1 0 7 年 1 0 月 0 1 日

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓
承辦人：鍾吳玲
電話：(03)3222550#214
傳真：(03)3225880
電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：日商報知機股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 107 年 5 月 31 日

發文字號：107 消設字第 1071409 號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：受驗成績履歷表、試驗紀錄表



主旨：貴公司所報「住宅用火災警報器」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。

說明：

一、依 貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：RD
2. 申請日期：107 年 4 月 30 日
3. 受理編號：B107-2495-2496
4. 產品國別：進口品(日本)
5. 個別認可資料：


NO	型式認可編號	型號	種類	數量	認可標示號碼
1	RD-A106011	SS-2LT-10HC	光電式(2種) (內置電池型)	1,200	107D95163-107D96362
2	RD-A103003	SS-FL-10HC	定溫式 (內置電池型)	1,120	107D96363-107D97482

二、本會依據內政部函頒「住宅用火災警報器認可基準」進行個別認可相關規定試驗，其結果符合基準規定。

正本：日商報知機股份有限公司台灣分公司

副本：本會

董事長 趙鋼



董事長 趙鋼



消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：日商報知機股份有限公司台灣分公司
 (二)統一編號：53653839
 (三)負責人：望月靖之
 (四)所在地：臺北市中山區民生西路3巷9號5樓

民筱
宿玲筱陳
玲

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自103年3月17日起至108年3月16日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園縣蘆竹鄉厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	RD-A103003	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
型號	SS-FL-10HC	型式種類	定溫式
電源供應方式	電池內置型	感度種類	—
額定電壓	3 VDC	額定電流 (mA)	300
自動試驗功能	☒ 有 ☐ 無	使用環境溫度範圍 (℃)	0-40
防腐蝕性能	☐ 有 ☒ 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用	附屬功能	—
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	Panasonic/鋰電池/CR-2/3AZC23P/3V		

七、注意事項：

- (一)應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
 (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。
 (三)原本會103年3月17日核發之證書編號CFS-103-104型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會



進口報單

海空運別(1)		海	報單類別(2)	CI	聯別	2.進口證明用聯	頁次	第 1 頁 / 共 2 頁	
報單號碼(3)		AW/ 107/K69/U1198		海關通關號碼(4)		070977			
船舶名稱/船牌代碼(5)		SINGAPORE		主提單號碼(8)		AMP0275573/8		匯率(16)	
船舶呼號(6)		A8NN9	船舶航次/航機班次(7)	287JRS		分提單號碼(9)		船岸價格(17)	
裝貨港名稱/代碼(10)		Yokohama		國外出口日期(13)		107/04/10		進口日期(14)	
卸存地代碼(11)		001A1070		進口運輸方式代碼(12)		12		進口日期(15)	
統一編號(23)		53653839		海關監管編號(25)		135		稅費繳納方式(27)	
中文名稱		日商報知理股份有限公司台灣分公司 02-25219690		AEO編號		起岸價格(22)		審理情形(28)	
英文名稱		HOCHIKI CORPORATION TAIWAN BRANCH(JAPAN)				家號(29)			
中/英文地址		臺北市中山區中山北路2段96號5樓/							
中文名稱		HOCHIKI CORPORATION							
英文名稱		3F, SANTOMI BLDG, 1-20-18 EBISUSHIBUYA-KU, TOKYO 150-0013, JAPAN							
中/英文地址		JP		統一編號(32)		HICN		海關監管編號(33)	
國家代碼(31)		JP		生產類別(36)		輸出許可文件號碼-項次(37)		輸出貨品分類號別(38)	
貨物名稱、簡稱(牌名)及規格等(35)		JP		稅則號別		統計號別		檢查號碼	
				(主管機關指定代號)					
1		"HOCHIKI" BRAND FIRE ALARM EQUIPMENT		NIL		85311020006		68.33	
		0000363 SS-FL-10HC HEAT ALARM						400 PCE	
								(400 PCE)	
2		11100000363 SS-FL-10HC HEAT ALARM		NIL		85311020006		54.67	
								320 PCE	
								(320 PCB)	
總件數/單位(47)		3 PKG		包裝說明(48)		總毛重(公斤)(49)		373	
標記(50)/貨權號碼(51)/其他申報事項(52)		HTB201804-1 HOCHIKI KEELUNG PORT PNO:1-3		MADE IN JAPAN		TRLU6525170 4310 FCL/LCL		2.626MTQ U	
收貨人代碼-NIL		發貨人代碼-NIL		委任書-K69111158自1070101至1111231日止		進口稅		推廣貿易服務費	
						營業稅		稅費合計	
						營業稅稅基		港納金(日)	
						通關方式		CI	
						證明文件		聯別	
						報關人/AEO編號(53)		專責人員(54)	
						經貿國際物流有限公司 K690 24230191		00B83	

民筱宿玲

筱陳玲

中華民國 107. 4. 26 (丙) 基隆關

日商報知理股份有限公司

中華民國 107. 4. 26 (丙) 基隆關

進口報單

報單號碼		AW/ K7/K68/U1198		聯別		2		頁次		第 2 頁/共 2 頁	
主提單號碼		AMP0275573/8		分提單號碼							
項次	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)	生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次		條件、幣別	淨重(公斤)(40)	價格 免稅 (43) 數量	進口稅率 (44)	從價 稅率 (45)	貨物 稅率 (46)	
			稅則號別	統計 號別							檢 查 號 別
3	1110000363 SS-FL-10H C HEAT ALARM	JP	NIL 85311020005		*** **	68.33 400 PCE (400 PCE)	*****	***	***	***	
4	11011632411 YBN-R/INA COMMON MOUNTING ANAL GOE BASE	JP	NIL 85319090004		*** **	69.24	*****	***	***	***	
5	12000072931 HRK LCD L CD FOR HRK-AAS254PGAT	JP	NIL 85319090004		*** **			***	***	***	
6	SAMPLE ITEMS FOR FIRE SECURITY SHOW (N.C.V) MASKING TAPE (紙製)	JP	CI99999999999-1 39199090006		*** **	2.74 150 PCE (0)	*****	***	***	***	
7	HOCHIKI CHARACTER DOL L	JP	CI99999999999-1 95030021009		*** **	3.91 2 PCE (0)	*****	***	***	***	
8	MANUAL CALL POINT	JP	NIL 85311020006		*** **	18.26 1 PCE (1 PCE)	*****	***	***	***	
TOTAL:						296 2524 PCE 0 & 1121 PCE	*****			***	

民筱宿玲

筱玲陳

中華民國
4 (丙)
年日商
報知
股份
有限公司
分公司靖望
之月



Taiwan Branch Office

出廠證明書



工程名稱：民宿

工程地址：臺東縣臺東市 路段 巷 號

向本公司採購設備明細如下：

品名	規格	數量
1. SS-FL-10HC	住宅用探测器(熱)	15只(只)

此致



廠商名稱：日商報知機股份有限公司 台灣分公司 (蓋章)

負責人姓名：望月靖之 (蓋章)

地址：台北市中山北路二段 96 號 5 樓 嘉新第二大樓 N-512

連絡電話：02-2521-9690

中華民國 1 0 7 年 0 4 月 1 9 日

出 廠 證 明 書



品字第 G1060713B1 號

茲保證下列物品由本公司全部依據 貴公司指定規範製造,並經檢驗合格,
數量確定無誤。此 致

名稱規格及數量:

日期: 106年 07月 13日

600V 380°C CV 耐熱電纜 (HR-9605)

1.6 mm × 1 C

400 m

線材使用記錄表

工程	使用數量 m	剩餘數量 m
前期工程	280m	120m
豪民宿	10m	110m
綠茵小筑	10m	100m
遠山功夫民宿	25m	75m
享1夏民宿	50m	25m
太麻里左奶奶的家	2m	23m
待月民宿	23m	0m



與正本相符

華新麗華股份有限公司

品保部主管:

許佳美

華新麗華股份有限公司

出廠檢驗報告



地址：台北市中山路391號

業務號碼: 532435

品名: 600V 380℃ CV 耐熱電纜 (HR-9605) 日期: 106年7月13日

規格: 1.6 mm x 1 C

數量: 400 m

檢 查 項 目		規 格 值	實 測 值
一. 外觀檢查			符 合
二. 構造			
完成外徑	mm	約 4.30	4.37
被覆體厚度	mm	最小 0.72	0.85
	mm	平均以上 0.81	0.88
絕緣體厚度	mm	最小 0.36	0.43
	mm	平均以上 0.41	0.46
導體構成	NO/mm	1.6±0.03	1.587
三. 電氣特性: (各值均指20℃)			
耐電壓 AC	kV/min	1.5/1	合 格
絕緣電阻	MΩ-km	最小 50	10362
絕緣電阻 (75℃)	MΩ-km	最小 0.05	18.7
導體電阻	Ω/km	最大 9.01	8.629
耐熱試驗		380±38℃/15分不得短路	合格
四. 依據規範:			
內政部消防署耐熱電線電纜認可基準		各項檢驗結果	合 格

與正本相符

審核:

吳聲堂

民筱宿玲

製表:

龍玉珍

筱陳玲

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司
 (二)統一編號：35412204
 (三)負責人：焦佑倫
 (四)所在地：臺北市信義區松智路1號25樓

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自106年5月2日起至111年5月1日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9605	型號	600V 380°C CV 耐熱電纜(未滿15mm)
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
耐熱溫度	380°C	完成外徑	未滿15mm
電壓(Vac)	600	遠近	有成無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	PVC混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、指示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、細微變更內容：無

八、注意事項：

應依耐熱電線電纜認可基準規定，於本體上容易辨識位置以不易磨滅方法標示必要事項。

財團法人消防安全中心基金會

與正本相符

民筱
宿玲筱陳
玲

業務聯絡單

致 竹埔電器有限公司


主旨：有關 貴公司提出送審文件不可使用華新麗華送審文件專用章
須改蓋公司大小章一事回覆說明

說明如下：

本公司針對公司印章有極為嚴格管理針對功能用途不同皆有不同印章，針對產品送審文件就只有送審文件專用大小章（供消防會勘使用），這印章也是公司列管的正式印章目前全國各地華新麗華品牌送審也都只有這印章因此並無法依據您提出的說法去做變更，敬請跟相關審核單位說明。謝謝！

華新麗華股份有限公司高雄辦事處

2016/09/27



巧帛窗簾股份有限公司

37, Chi Hsing Road, Tung Shaoi Chen, Miao Li County, Taiwan, R.O.C.

苗栗縣通霄鎮白東里 17 鄰啟新路 37 號

Tel: (037)793-472 Fax: (037)793-474

出 廠 證 明 書

茲證明本公司於民國一百零七年九月二十五日供應防火捲簾 19 窗(#386)、
防火捲簾 9 窗(#9102)予大眾室內裝修工程行。

承作：待月民宿 之窗簾工程。

施工地址：台東市大學路二段一巷 75 弄 3 號。

特此開立證明無誤。



證明人：巧帛窗簾股份有限公司

地 址：苗栗縣通霄鎮白東里啟新路 37 號



中 華 民 國 一 百 零 七 年 九 月 二 十 五 日



FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

防焰性能委託試驗報告書

正本

107 年 8 月 27 日
焰試字第 N1070830 號

此 致

禹勝實業股份有限公司
桃園市楊梅區民隆路 41 號財團法人防焰安全中心基金會
董事長 洪春安

107 年 8 月 17 日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

樣品基本資料			
物品種類	窗簾 (捲簾)	品名	遮光系列 F
材質、百分率	POLYESTER 100%	組成	梭織布 (樹脂加工)
洗濯試驗種類	現況	重量	362 g/m ²
支數	150D × 300D	密度	148/in × 66/in
備註	1. 參考試驗方法：防焰性能試驗基準(95.3.29) 2. 本樣品資料均為廠商提供。 3. 試驗號碼：NB-07-6553，有效期限至 110.9.18。		
結果判定			
判定	合格		
試驗日期	107/8/21	試驗號碼	NB-07-6553
報告簽署人	許依婷	試驗操作人員	楊景焜

民筱
宿玲筱陳
玲接下頁
N1070830 (2-1)

385 386 287 389 390



財團法人防焰安全中心基金會

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

試驗結果表

(本表適用窗簾、布幕及施工用帆布等)



洗濯方式			現況							
A1 法	加熱 時間	試樣 方向	餘焰 時間 (秒)	餘燃 時間 (秒)	碳化 面積 (cm^2)	試樣 方向	碳化 距離 (cm)	D 法	試樣 方向	接焰 次數 (次)
			$X \leq 3$	$X \leq 5$	$X \leq 30$		$X \leq 20$			$X \geq 3$
	加 熱 1 分	經向 正面	0	0	11	經向 正面	5		經向 正面	
		經向 反面	0	0	13	經向 反面	5		經向 反面	
		緯向 正面	0	0	12	緯向 正面	4		緯向 正面	
	著火後 3 秒	經向 正面	0	0	8				經向 正面	
緯向 反面		0	0	8	緯向 反面					

注意事項：

- 一、本紙張規格大小為 210x297 mm。
- 二、試驗報告每頁之間應加蓋騎縫章。
- 三、不合格之試驗數值以粗體表示。



N1070830 (2-2)



財團法人防焰安全中心基金會

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

防焰性能試驗報告書

正本

105 年 10 月 14 日
焰試字第 N1051123 號

此 致

禹勝實業股份有限公司

桃園市楊梅區民隆路 41 號

本測試報告僅供貴公司參考，

不得轉為其他用途之使用。

105 年 10 月 5 日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

樣品基本資料			
物品種類	窗簾 (捲簾)	品名	不透光 W
材質、百分率	POLYESTER 100%	組成	梭織布 (樹脂加工)
洗濯試驗種類	現況	重量	440 g/m ²
支數	150D × 300D	密度	148/in × 66/in
備註	1. 參考試驗方法：防焰性能試驗基準(95.3.29) 2. 本樣品資料均為廠商提供。 3. 試驗號碼：NB-05-6756，有效期限至 108.10.14。		
結果判定			
判定	合格		
試驗日期	105/10/12	試驗號碼	NB-05-6756
報告簽署人	許依婷	試驗操作人員	盧佳億

民筱
宿玲

筱陳
玲

接下頁
N1051123 (2-1)

9101-9104
9304-9307



財團法人防焰安全中心基金

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

試驗結果表

(本表適用窗簾、布幕及施工用帆布等)




洗濯方式			現況							
A1 法	加熱 時間	試樣 方向	餘焰 時間 (秒)	餘燃 時間 (秒)	碳化 面積 (cm ²)	試樣 方向	碳化 距離 (cm)	D 法	試樣 方向	接焰 次數 (次)
			X≤3	X≤5	X≤30		X≤20			X≥3
	加 熱 1 分	經向 正面	0	0	18	經向 正面	5		經向 正面	
		經向 反面	0	0	15	經向 反面	5		經向 反面	
		緯向 正面	0	0	15	緯向 正面	5		緯向 正面	
	著火後 3 秒	經向 正面	1	3	6				經向 正面	
緯向 反面		1	2	5			緯向 反面			

注意事項：

- 一、本紙張規格大小為 210×297 mm。
- 二、試驗報告每頁之間應加蓋騎縫章。
- 三、不合格之試驗數值以粗體表示。



N1051123 (2-2)

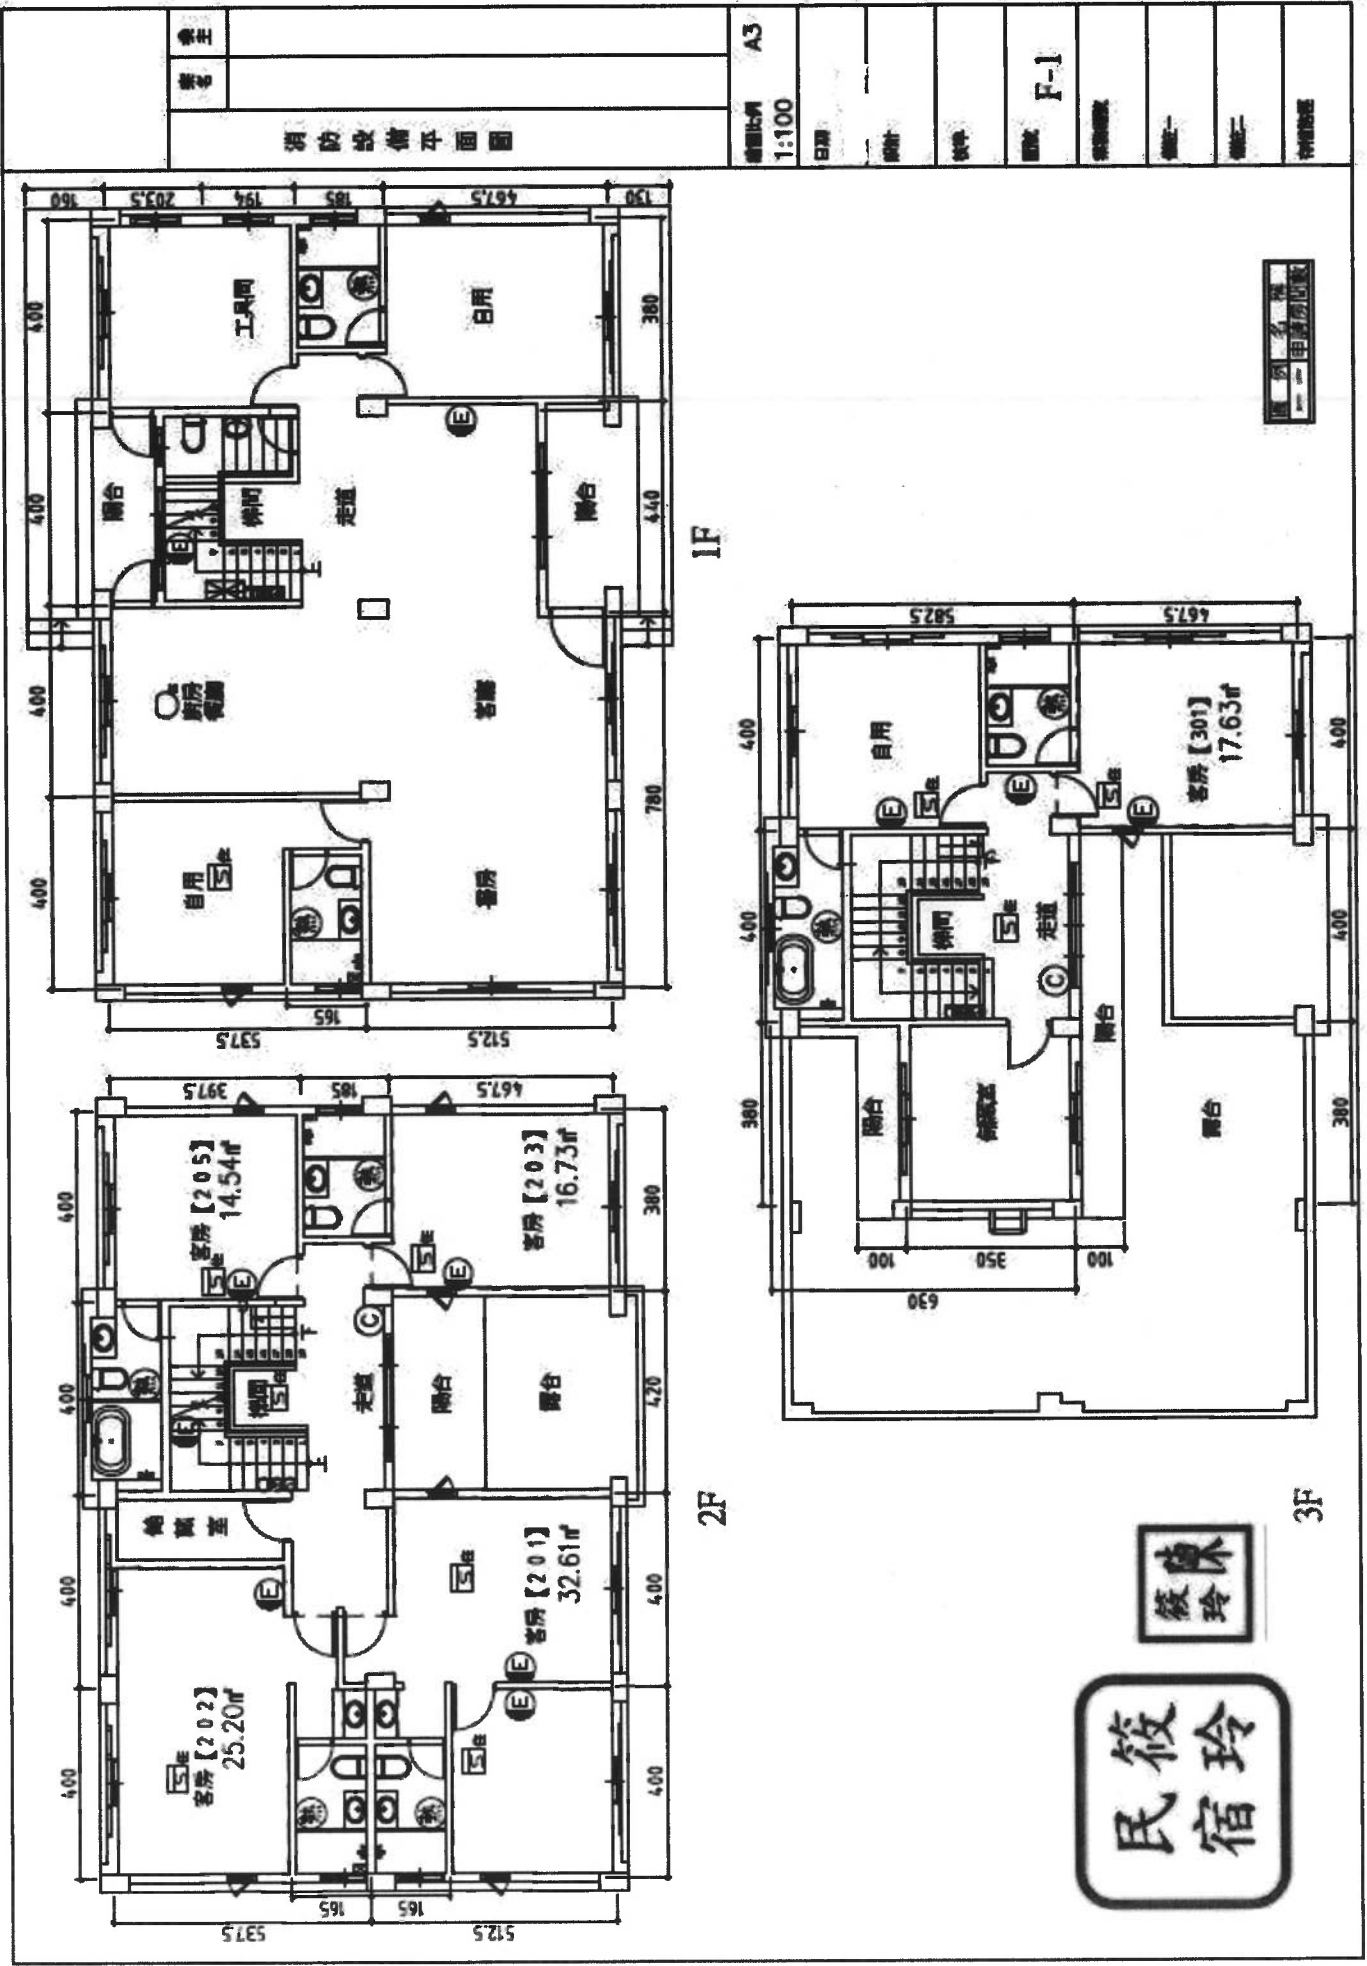

樓層	客房	面積
2 F	客房 (201)	32.61m ²
	客房 (202)	25.20m ²
	客房 (203)	16.73m ²
	客房 (205)	14.54m ²
3 F	客房 (301)	17.63m ²
總計		106.71m ²

樓層	1F	2F	3F	合計
原有面積(m ²)	157.32m ²	150.26m ²	80.50m ²	388.08m ²
申請面積(m ²)		89.08m ²	17.63m ²	106.71m ²
原有用途	農舍	農舍	農舍	
申請用途		民宿	民宿	

圖例	品名	1F	2F	3F	合計
◎	乾粉滅火器	1	1	1	3
Ⓢ	緊急照明燈(壁掛式)	2	6	3	11
☒	住宅用警報器(偵煙式)	2	6	3	11
○	住宅用警報器(定溫式)	1			1
→	避難方向指示燈(單面單向)		1	1	2
Ⓢ	火警受信總機	1			1
☒	火警綜合盤	1	1	1	3
☒	貯備型電熱水器	2	4	2	8

品名	信認編號
避難方向指示燈 (單面單向)	106A47100
火警受信總機	107A03657
火警發信機	107A46361 107A46364 107A46363
火警警鈴	107A25802 107A25804 107A25805
火警標示燈	107A36988 107A36967 107A37024

品名	信認編號
住宅用 警報器 (偵煙式)	107G43058
	107G43087
	107G43068
	107G43078
	107G43097
	107G43088
	107G43098
	107G43057
	107G43077
	107G43067
住宅用 警報器 (定溫式)	107D97454

品名	信認編號
滅火器	B02768468
	B02769781
	B02769773
緊急照明燈 (壁掛式)	B06489817
	B06489835
	B06489823
	B06489831
	B06489827
	B06489819
	B06489818
	B06489822
	B06489834
	B06489826
	B06489830



消防設備平面圖

案名 業主

繪圖比例 A4

日期

設計

核准

圖號 F-2

案號編號

備註一

備註二

存檔路徑




建築物外觀



滅火器及放置盒外觀



緊急照明燈壁掛式外觀及測試

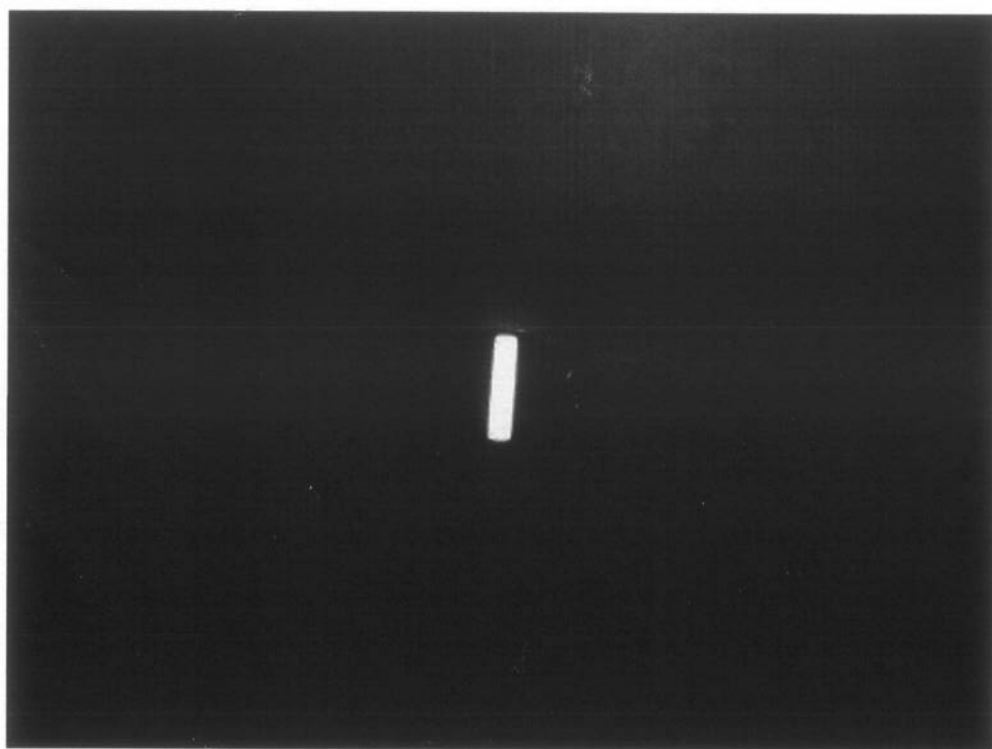


避難方向指示燈外觀及測試



筱玲
民宿

陳
筱玲

住宅用警報器（定溫式）外觀

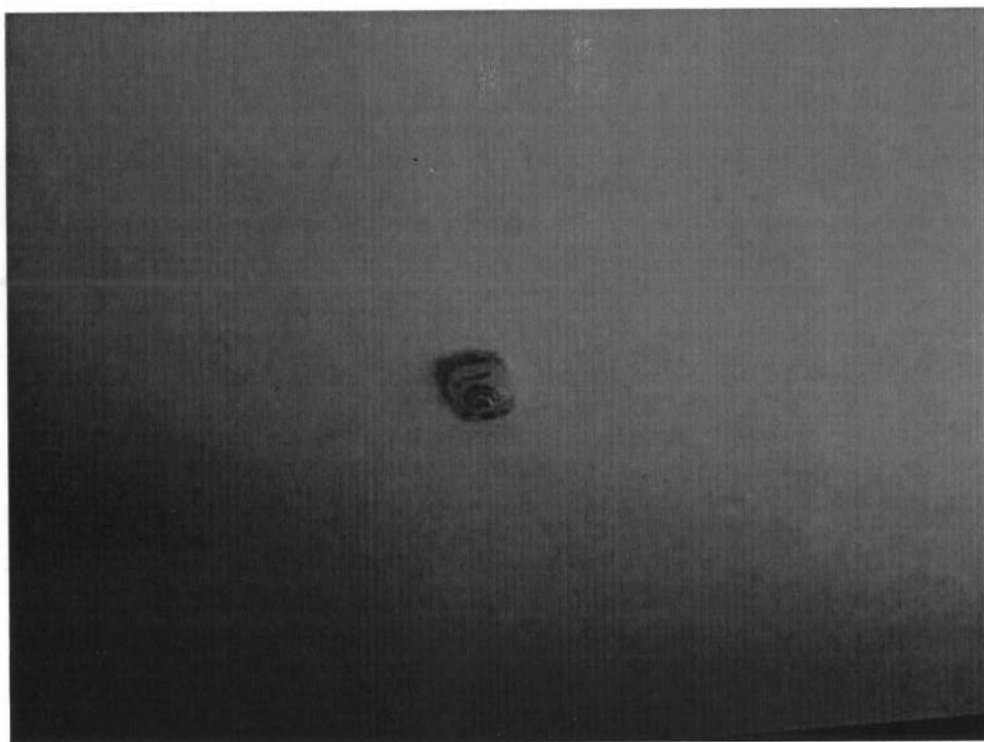


住宅用警報器（偵煙式）外觀




筱玲
民宿

陳
筱玲

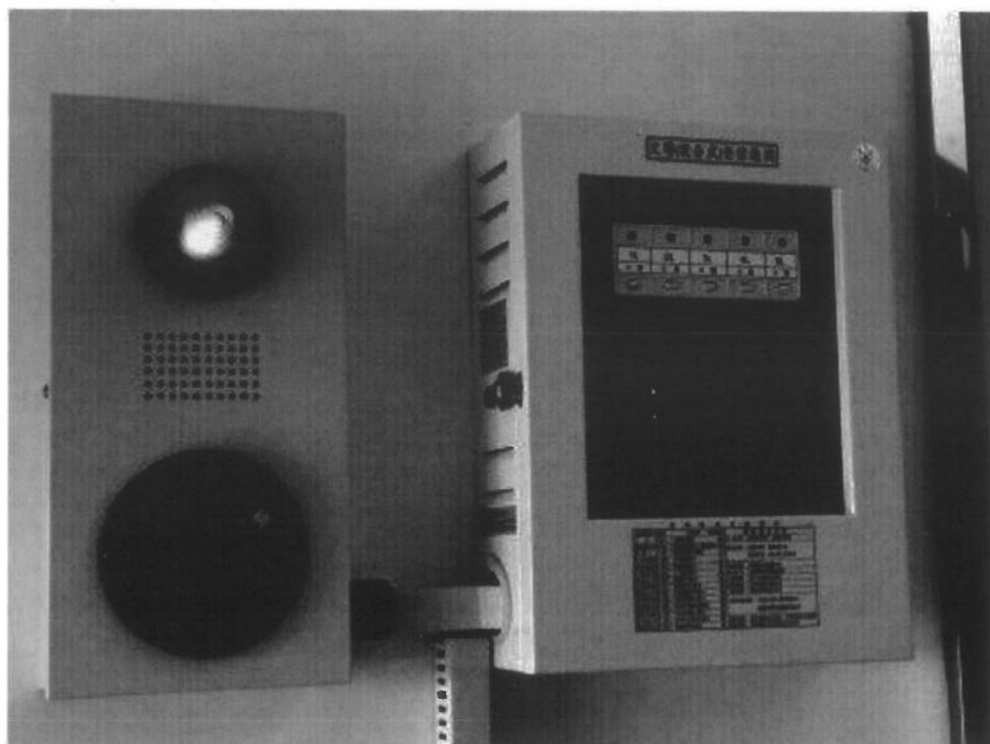

受信總機與火警綜合盤外觀及測試

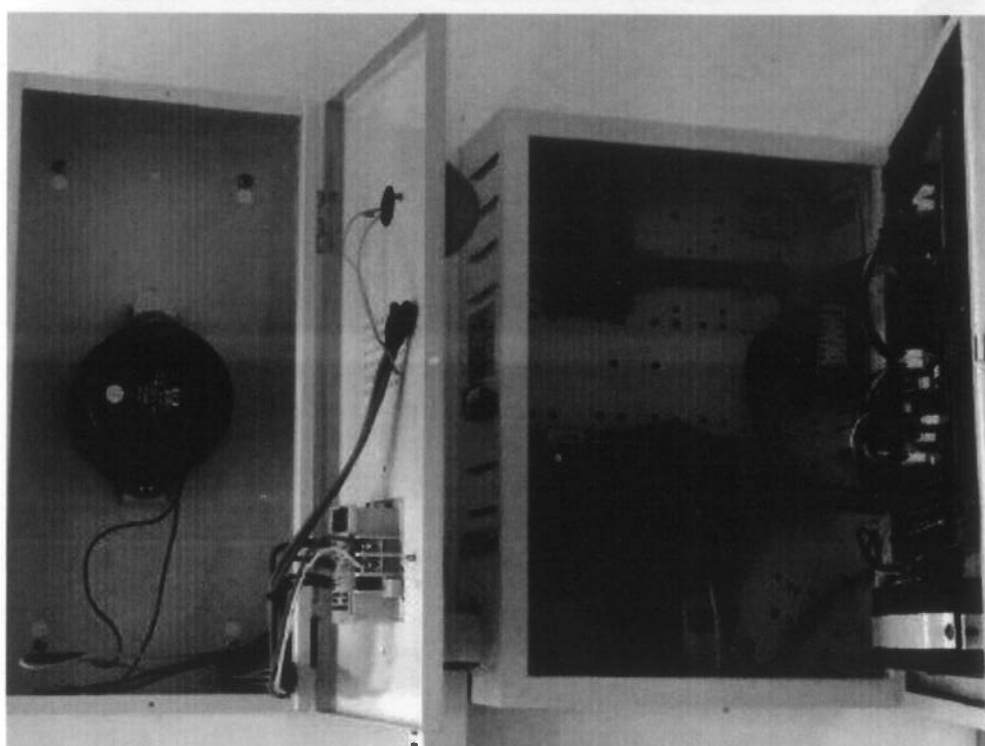

受信總機內部配線

筱玲
民宿

陳
筱玲

通話測試一




通話測試二




筱玲
民宿

陳
筱玲

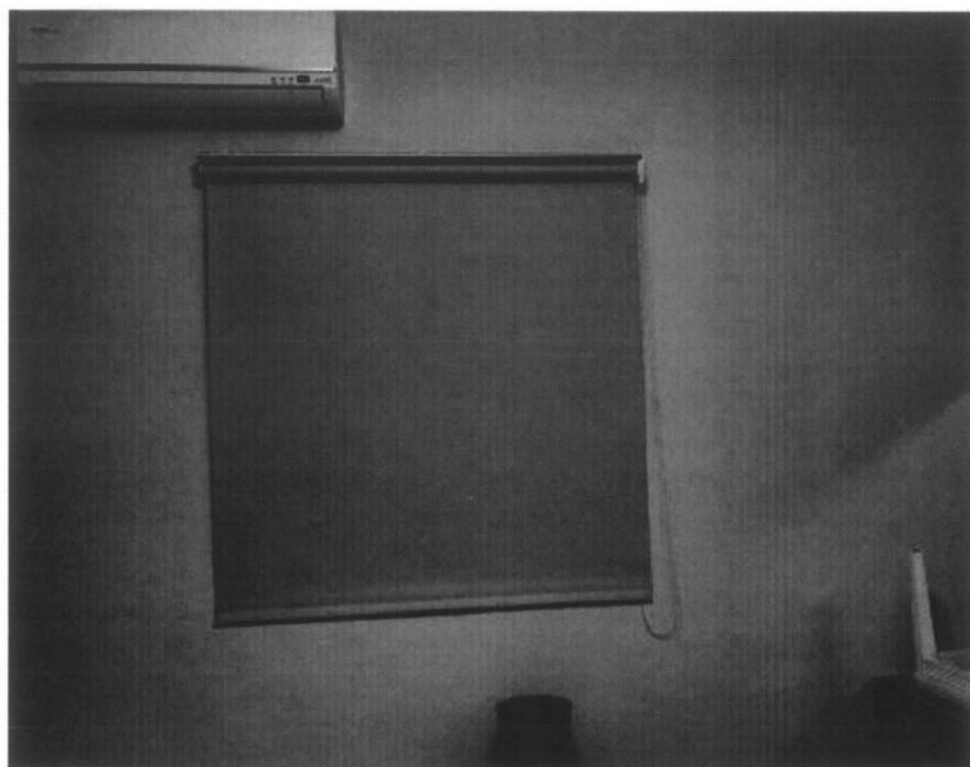

防焰窗簾外觀

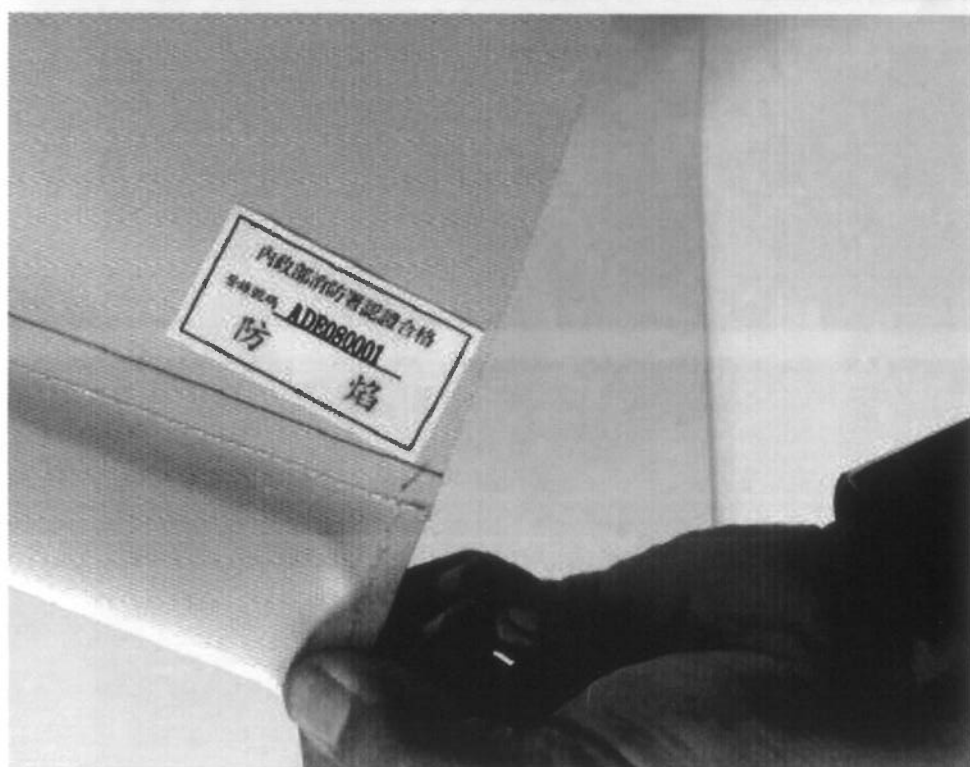


防焰標籤號碼

筱玲
民宿

陳
筱玲



貯備型電熱水器外觀

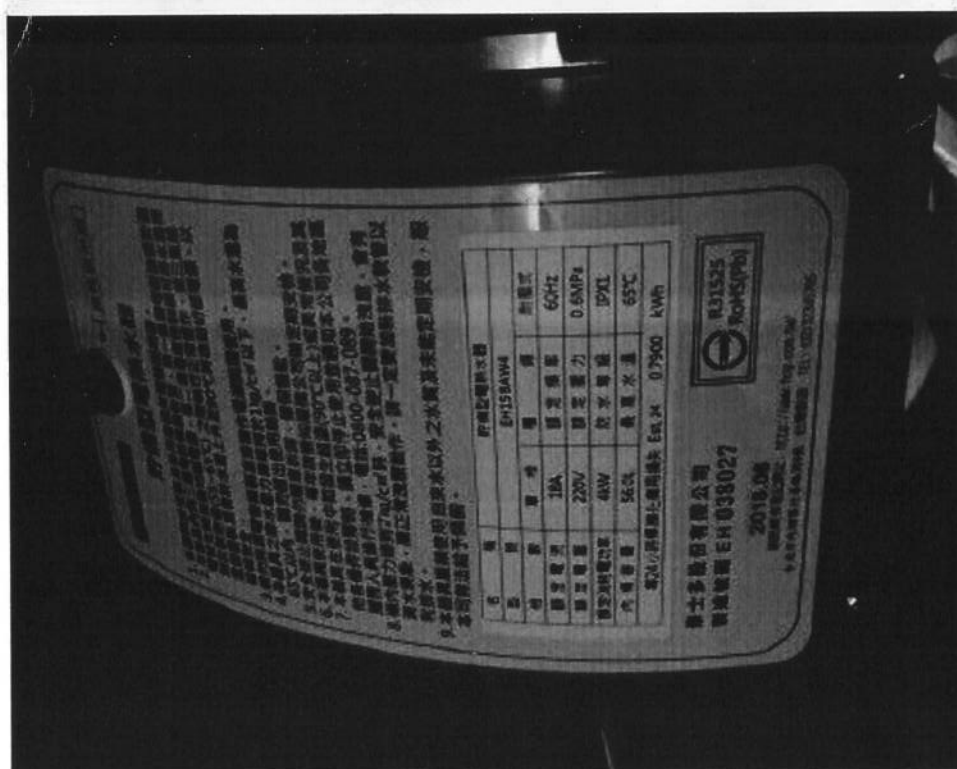


貯備型電熱水器型號

民筱
宿玲

筱陳
玲

耐熱線 HR9605

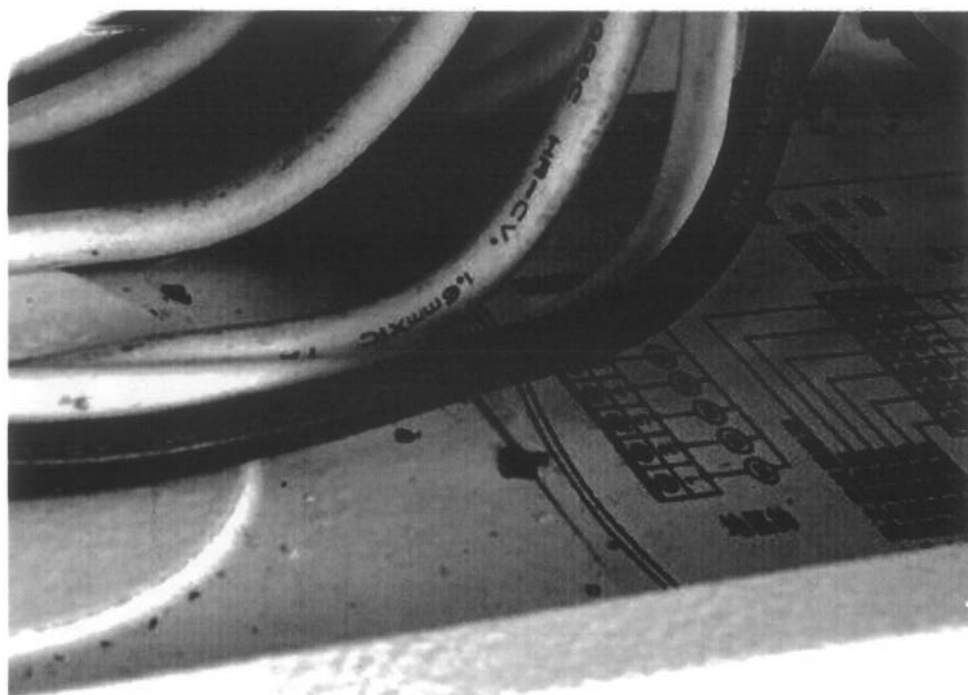

筱玲
民宿

陳
筱玲

