


臺東縣消防局統計通報

112 年臺東縣消防水源概況

一、 地上式及地下式消防栓計2,333支


本縣轄區內公設消防栓截至 112 年 12 月底止，地上式消防栓共計 113 處、地下式消防栓共計 2,180 處，較去(111)年地上式消防栓減少 42 處、地下式消防栓增加 73 處。

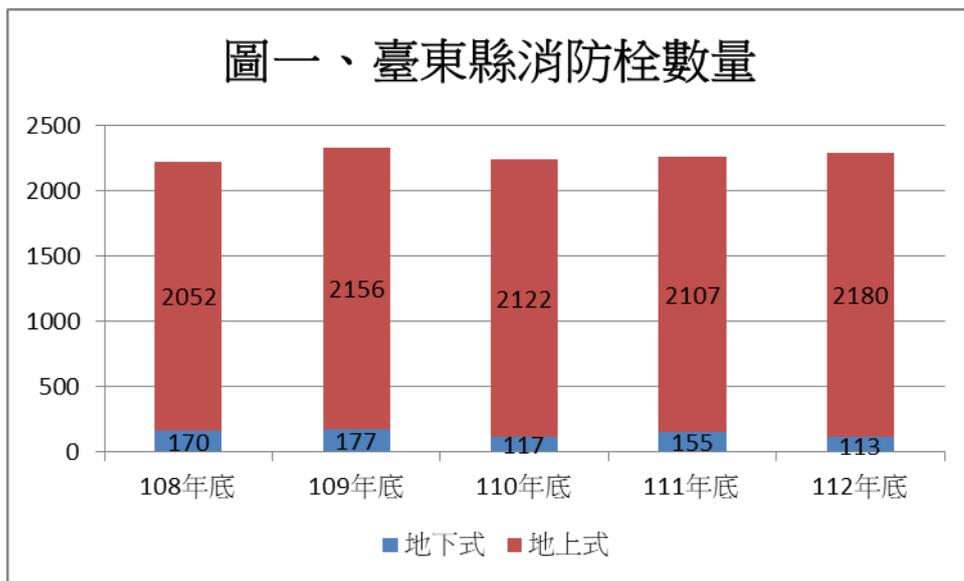

資料來源:本局公務統計報表編製

二、本縣各鄉鎮消防水源以台東市1,214處為最多。

本縣各區消防水源數量計2,847處，以台東市1,207處為最多，其中地下式消防栓981支；另太麻里鄉217處、池上鄉187處、卑南鄉174處及關山鎮183處數量均超過150處，其餘各鄉鎮均未滿 150 處，並以蘭嶼鄉內22處最少。

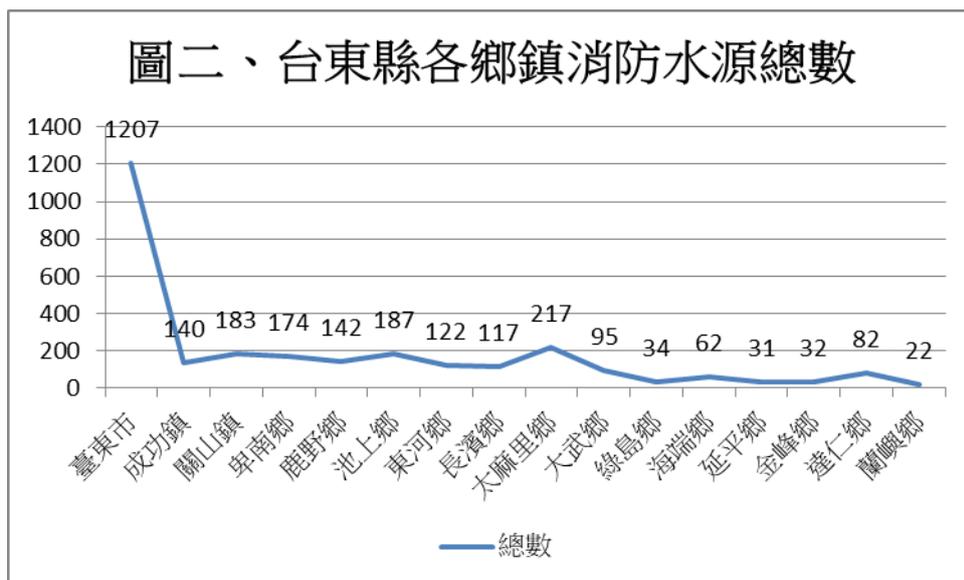

資料來源:本局公務統計報表編製

表一、台東縣各鄉鎮各類消防水源數量

	總數	地上式	地下式	蓄水池數 (處)	游泳池數 (處)	深水井數 (口)	其他
總數	2847	113	2180	237	22	4	291
臺東市	1207	69	981	109	3	0	45
成功鎮	140	3	122	6	1	0	8
關山鎮	183	2	145	7	1	0	28
卑南鄉	174	9	133	6	3	0	23
鹿野鄉	142	8	119	8	2	0	5
池上鄉	187	2	139	5	2	4	35
東河鄉	122	1	92	18	0	0	11
長濱鄉	117	1	93	5	0	0	18
太麻里鄉	217	6	139	29	10	0	33
大武鄉	95	2	64	18	0	0	11
綠島鄉	34	8	17	5	0	0	4
海端鄉	62	1	17	5	0	0	39
延平鄉	31	0	24	0	0	0	7
金峰鄉	32	0	30	0	0	0	2
達仁鄉	82	1	47	15	0	0	19
蘭嶼鄉	22	0	18	1	0	0	3

資料來源:本局公務統計報表編製